



DIAGRAMA UNILINEAL

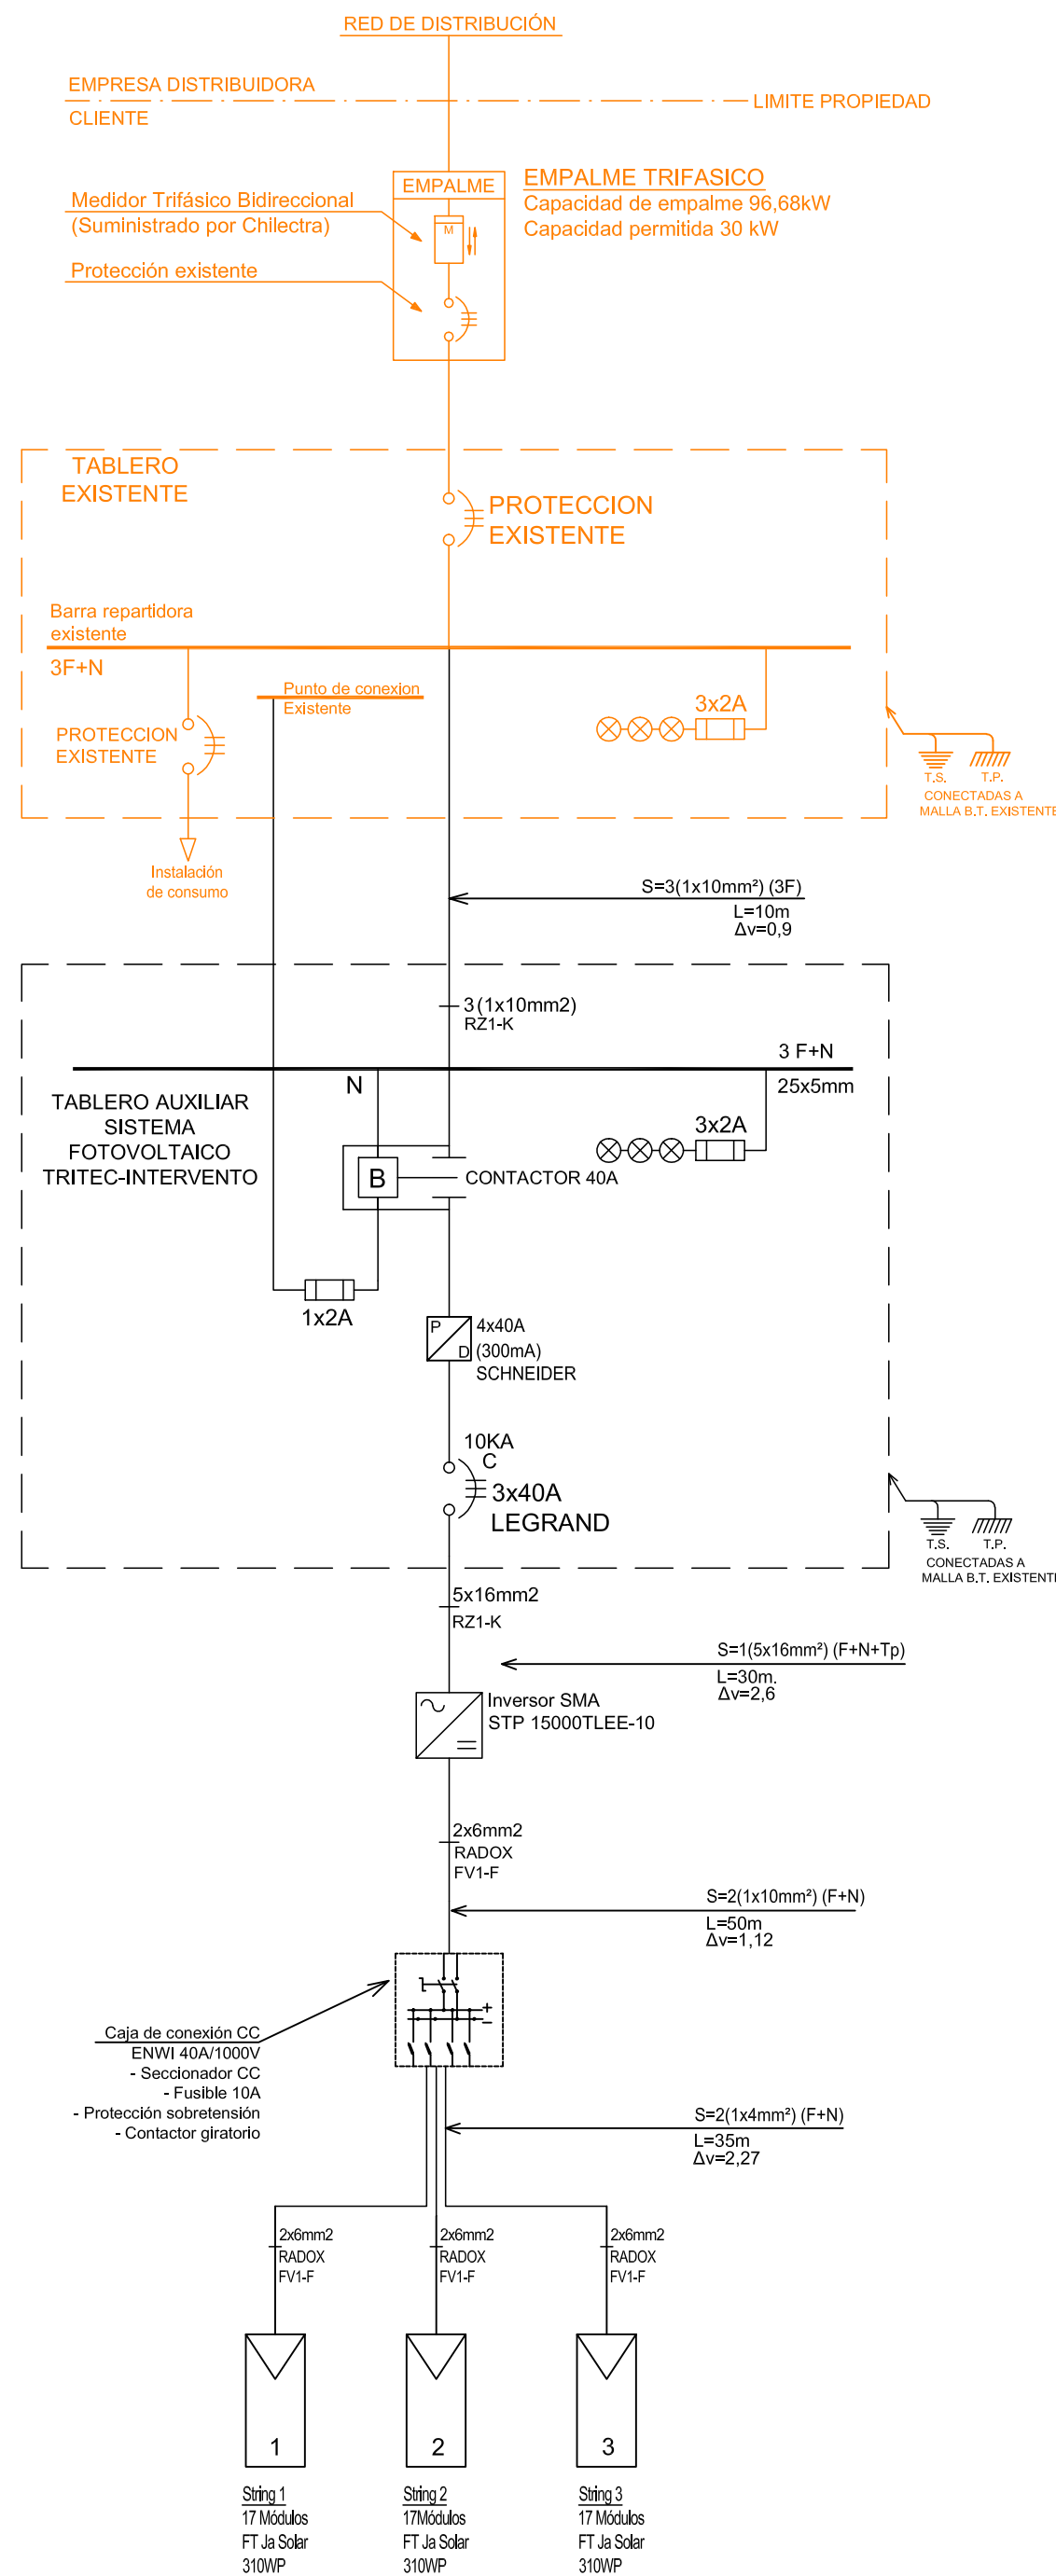


NOTA 1: Los materiales que requieren certificación para su uso, cumplen con este requisito.

NOTA 2: Se adjunta el Datasheet de cada equipo utilizado.


EMPLAZAMIENTO DE STRINGS  
S/E



ESQUEMA ISOMETRICO DE INSTALACION  
S/E



ESQUEMA SIMPLIFICADO INSTALACION

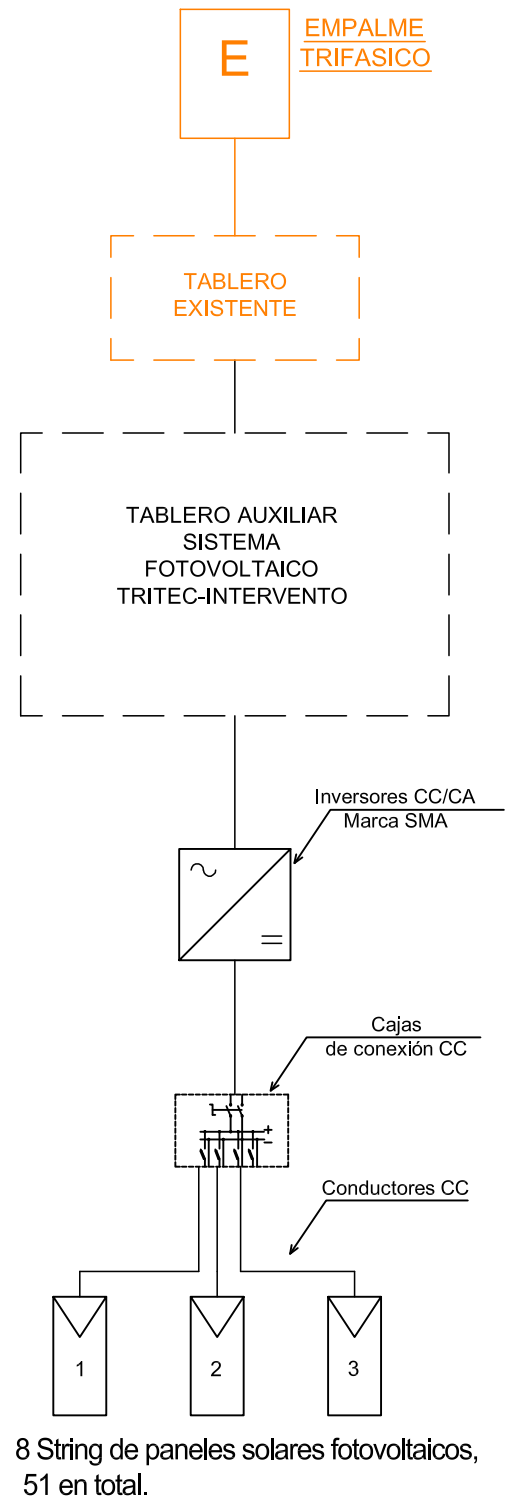


SIMBOLOGIA

- Empalme.
- Protección Termomagnética.
- Tierra de Protección.
- Tierra de Servicio.
- Luces que muestran el estado de las fases.
- Fusibles.
- Medidor bidireccional.
- Bobina de disparo de contactor Da la señal al contactor para desconectar.
- Selector 2 posiciones Permite desconectar la planta FV.
- Inversor CC/CA, Marca SMA
- Protección diferencial marca Legrand
- Módulos Fotovoltaicos.
- Nomenclatura
- Existente.
- Declarado.

POT. INSTALADA EXISTENTE = 96,68KW

POT. DECLARADA = 15KW  
POT. TOTAL = 15KW

CROQUIS UBICACIÓN

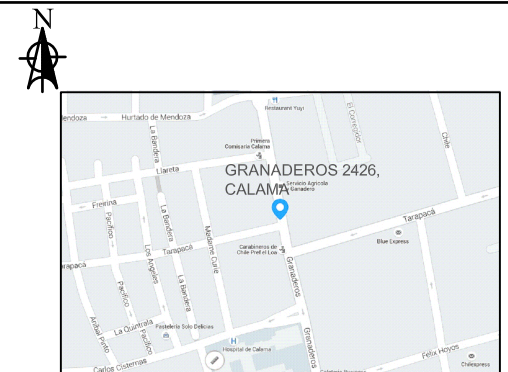

Referencia Mapcity: <http://ife.mapcity.com/s/194e8>

INSCRIPCIÓN SEC

Nº \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

RESUMEN DE LAMINAS

LAMINA	DESCRIPCION
1 de 2	Esquema unilineal, emplazamiento de strings, esquema isométrico de instalación, esquema simplificado, cuadro de caídas de tensión.

PLANTA FOTOVOLTAICA  
PARA COGENERACION  
FISCALIA CALAMA

DIRECCIÓN: AV. GRANADEROS 2406	LAMINA 1 - 1	FECHA: AGOSTO-2015
COMUNA: CALAMA	ESCALA: S/E	DIBUJO: V.MALDONADO
REGION: ANTOFAGASTA	DESTINO DE PROPIEDAD:	EDIFICIO PUBLICO
ACEPTACIÓN PROPIETARIO:	INSTALADOR:	
Ministerio Público RUT: 61.935.400-1 LIC. SEC. Nº 0052722 CLASE A DR. SOTERO DEL RIO 290 - STGO. RUT: 11.834.252-6	RODRIGO DE LA FUENTE LOPEZ INGENIERO ELECTRICISTA RUT: 61.935.400-1 LIC. SEC. Nº 0052722 CLASE A DR. SOTERO DEL RIO 290 - STGO. RUT: 11.834.252-6	Fono: +569 98955878