

SIMBOLOGIA	
⊕	POSITIVO
⊖	NEGATIVO
⊗	CABLE A TIERRA

PERFILES CANALIZACION

PERFIL 1


PERFIL 2

PERFIL 3

PERFIL 4

PERFIL C+

PERFIL C -

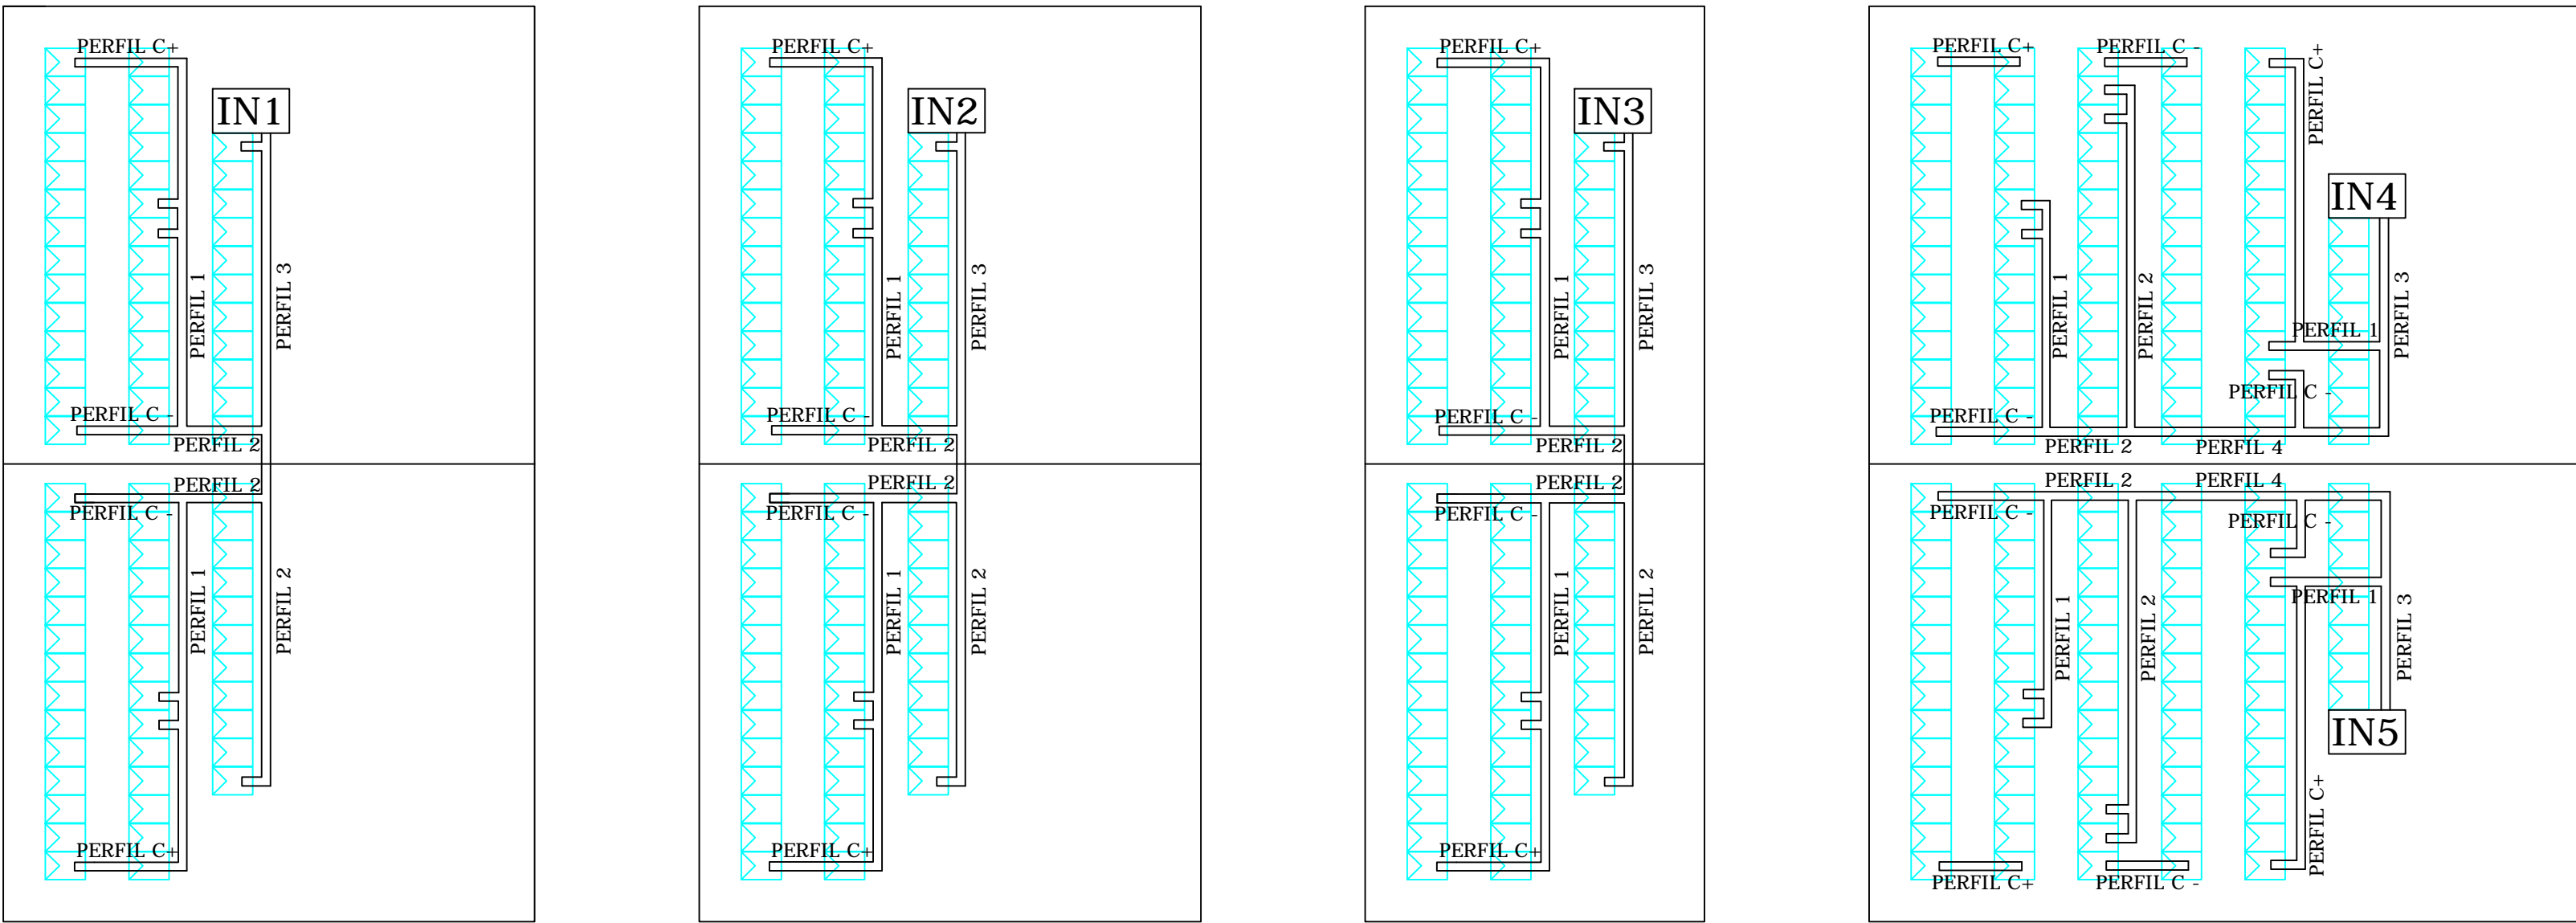

INVERSORES SE UBICAN EN EL TECHO

DISEÑADO POR:




NOTAS

LOS MATERIALES UTILIZADOS CUMPLEN CON LOS CERTIFICADOS REQUERIDOS

EL DISEÑO ELÉCTRICO DEL PROYECTO CUMPLE CON LA NORMA NCH4/2003 Y LAS RGR N°1 Y N°2 ASOCIADAS A NET BILLING

LISTADO DE LAMINAS	
LAMINA	CONTENIDO
01 DE 11	DIAGRAMA UNILINEAL
02 DE 11	DIAGRAMA UNILINEAL 2
03 DE 11	DIAGRAMA UNILINEAL ELEMENTAL
04 DE 11	CUADROS DE CARGA CC, CA Y CAIDAS DE TENSION
05 DE 11	LAYOUT DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO
06 DE 11	CANALIZACIÓN CC
07 DE 11	CANALIZACIÓN CA
08 DE 11	ESTRUCTURA DE MONTAJE E IMPERMEABILIZACION
09 DE 11	DISPOSICIÓN EQUIPOS SALA ELÉCTRICA
10 DE 11	DISPOSICIÓN EQUIPOS PISO TÉCNICO
11 DE 11	ESTRUCTURAL

UBICACIÓN



CANALIZACION CC

SISTEMA FOTOVOLTAICO  
HOSPITAL BARROS LUCO

CALLE: GRAN AVENIDA 3204.  
COMUNA: SAN MIGUEL, RM.

LAMINA : 06 DE 11  
ESC. : S/ESC. FECHA : 07/01/2016  
PROY.: S.G.G. DIBUJO: S. GARCIA G.  
APROBO :