





Pórtico BULNES válido para instalar sobre los siguientes tipos de
Correa de cubierta / Costaneras / Purlins / Deck beam:

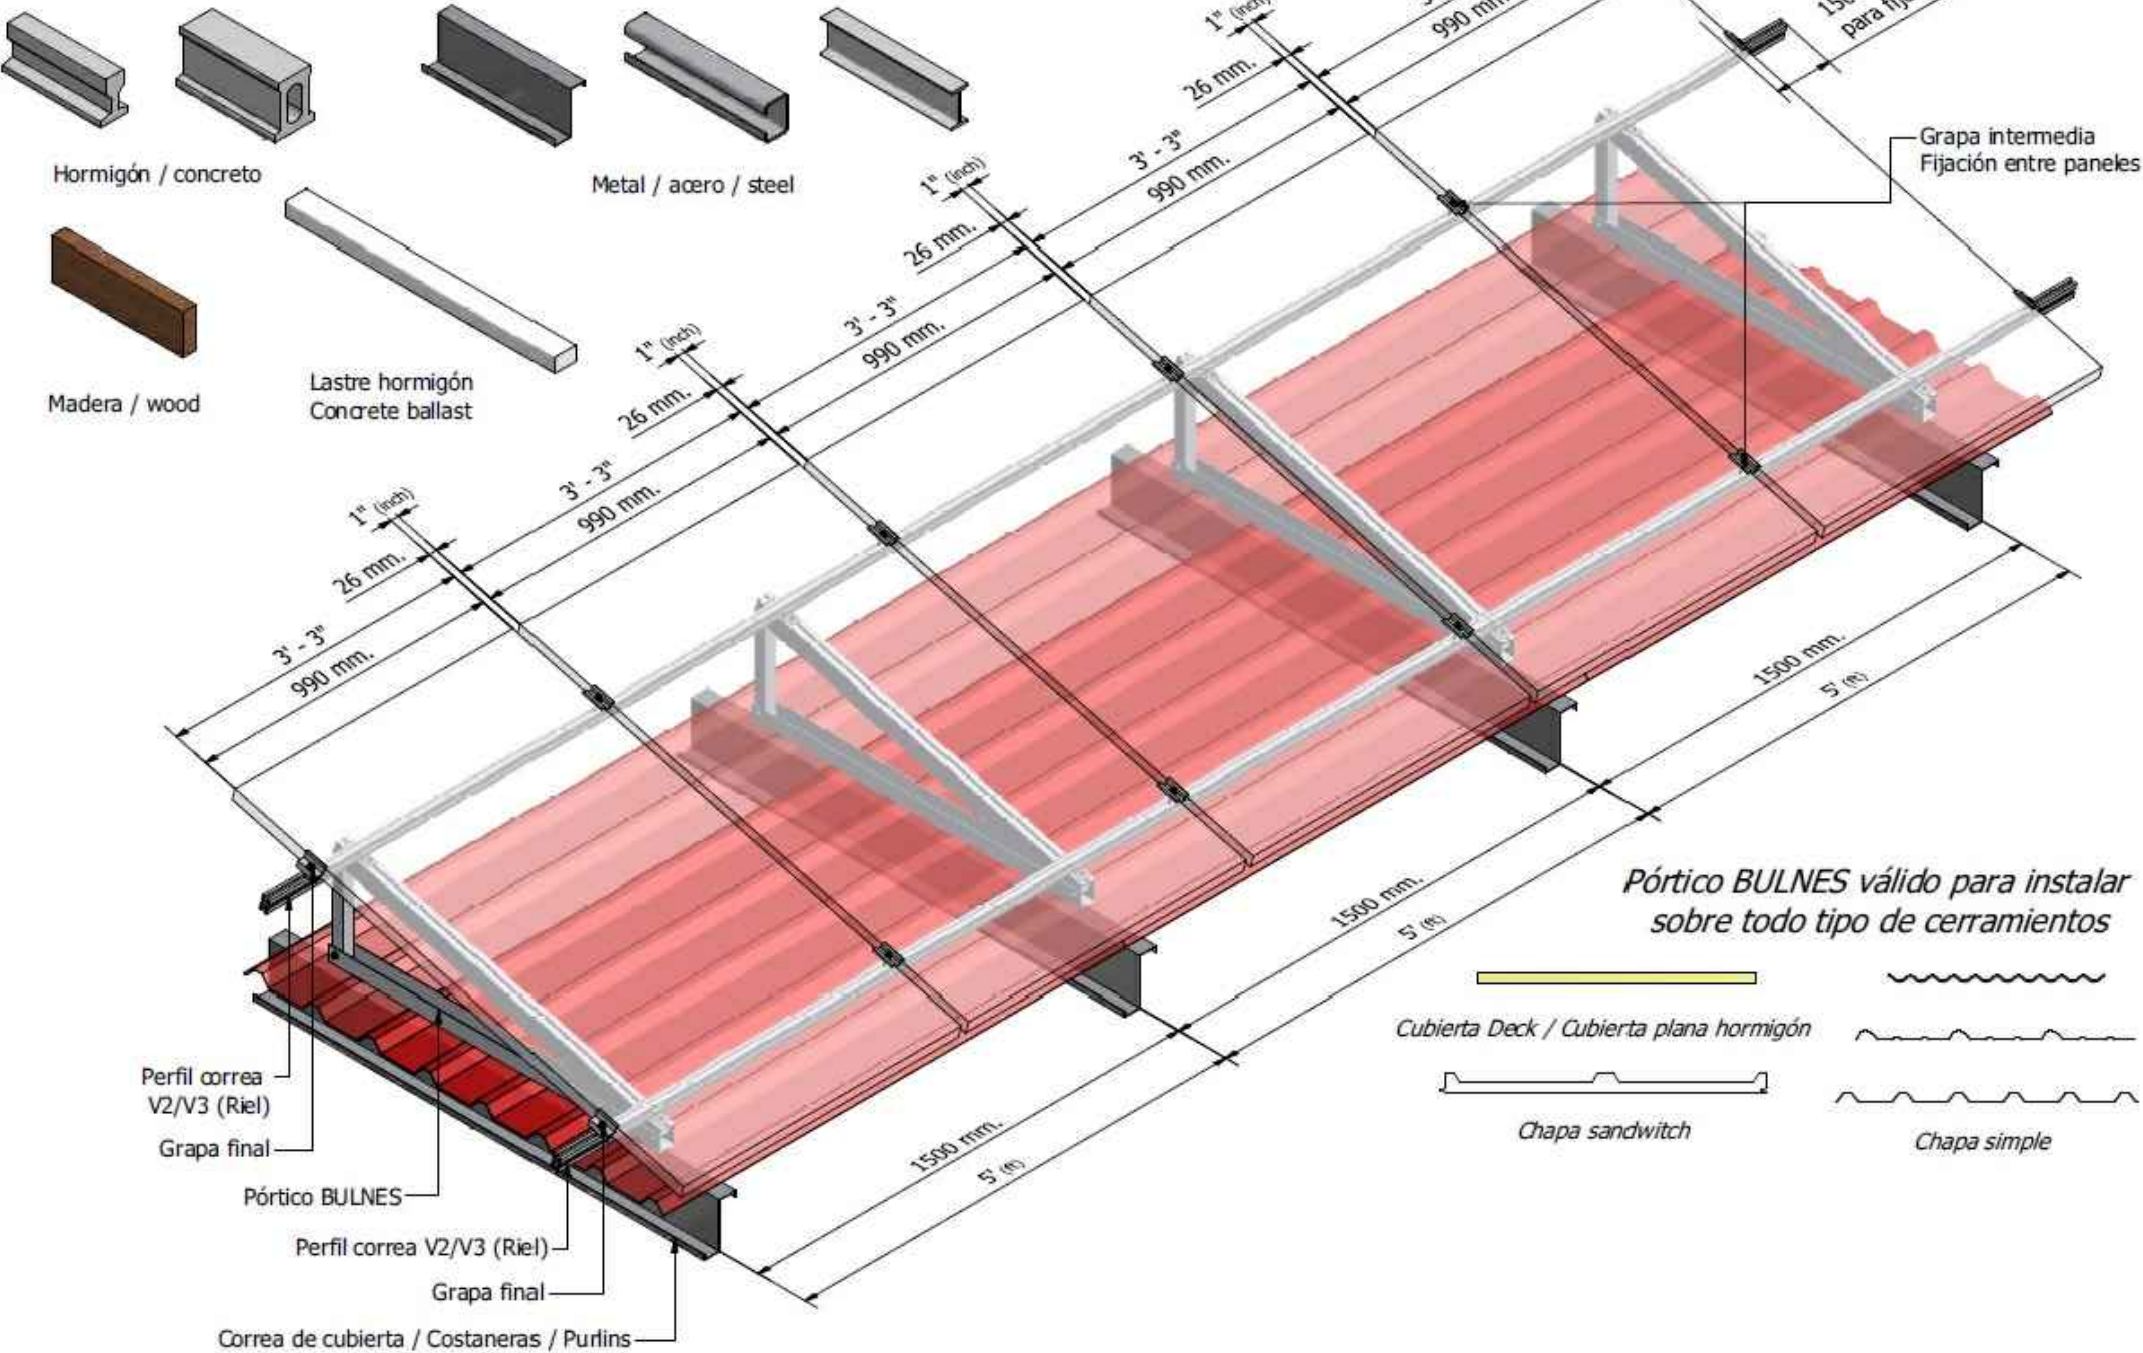

Fijación entre perfil correa y pórtico BULNES
Par de apriete grapa de correa Tornillo M-8 x 25. - 18-20 Nm.



DISEÑADO POR:




NOTAS

LOS MATERIALES UTILIZADOS CUMPLEN
CON LOS CERTIFICADOS REQUERIDOS

EL DISEÑO ELÉCTRICO DEL PROYECTO
CUMPLE CON LA NORMA NCH4/2003 Y
LAS RGR N°1 Y N°2 ASOCIADAS A NET
BILLING

LISTADO DE LAMINAS	
LAMINA	CONTENIDO
01 DE 11	DIAGRAMA UNILINEAL
02 DE 11	DIAGRAMA UNILINEAL 2
03 DE 11	DIAGRAMA UNILINEAL ELEMENTAL
04 DE 11	CUADROS DE CARGA CC, CA Y CAIDAS DE TENSION
05 DE 11	LAYOUT DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO
06 DE 11	CANALIZACIÓN CC
07 DE 11	CANALIZACIÓN CA
08 DE 11	ESTRUCTURA DE MONTAJE E IMPERMEABILIZACION
09 DE 11	DISPOSICIÓN EQUIPOS SALA ELÉCTRICA
10 DE 11	DISPOSICIÓN EQUIPOS PISO TÉCNICO
11 DE 11	ESTRUCTURAL

UBICACIÓN



ESTRUCTURA DE MONTAJE

SISTEMA FOTOVOLTAICO
HOSPITAL BARROS LUCO

CALLE: GRAN AVENIDA 3204.		LAMINA : 08 DE 11
ESC. : S/ESC.	FECHA : 07/01/2016	
PROY.: S.G.G.	DIBUJO: S. GARCIA G.	
COMUNA: SAN MIGUEL, RM.	APROBO :	