

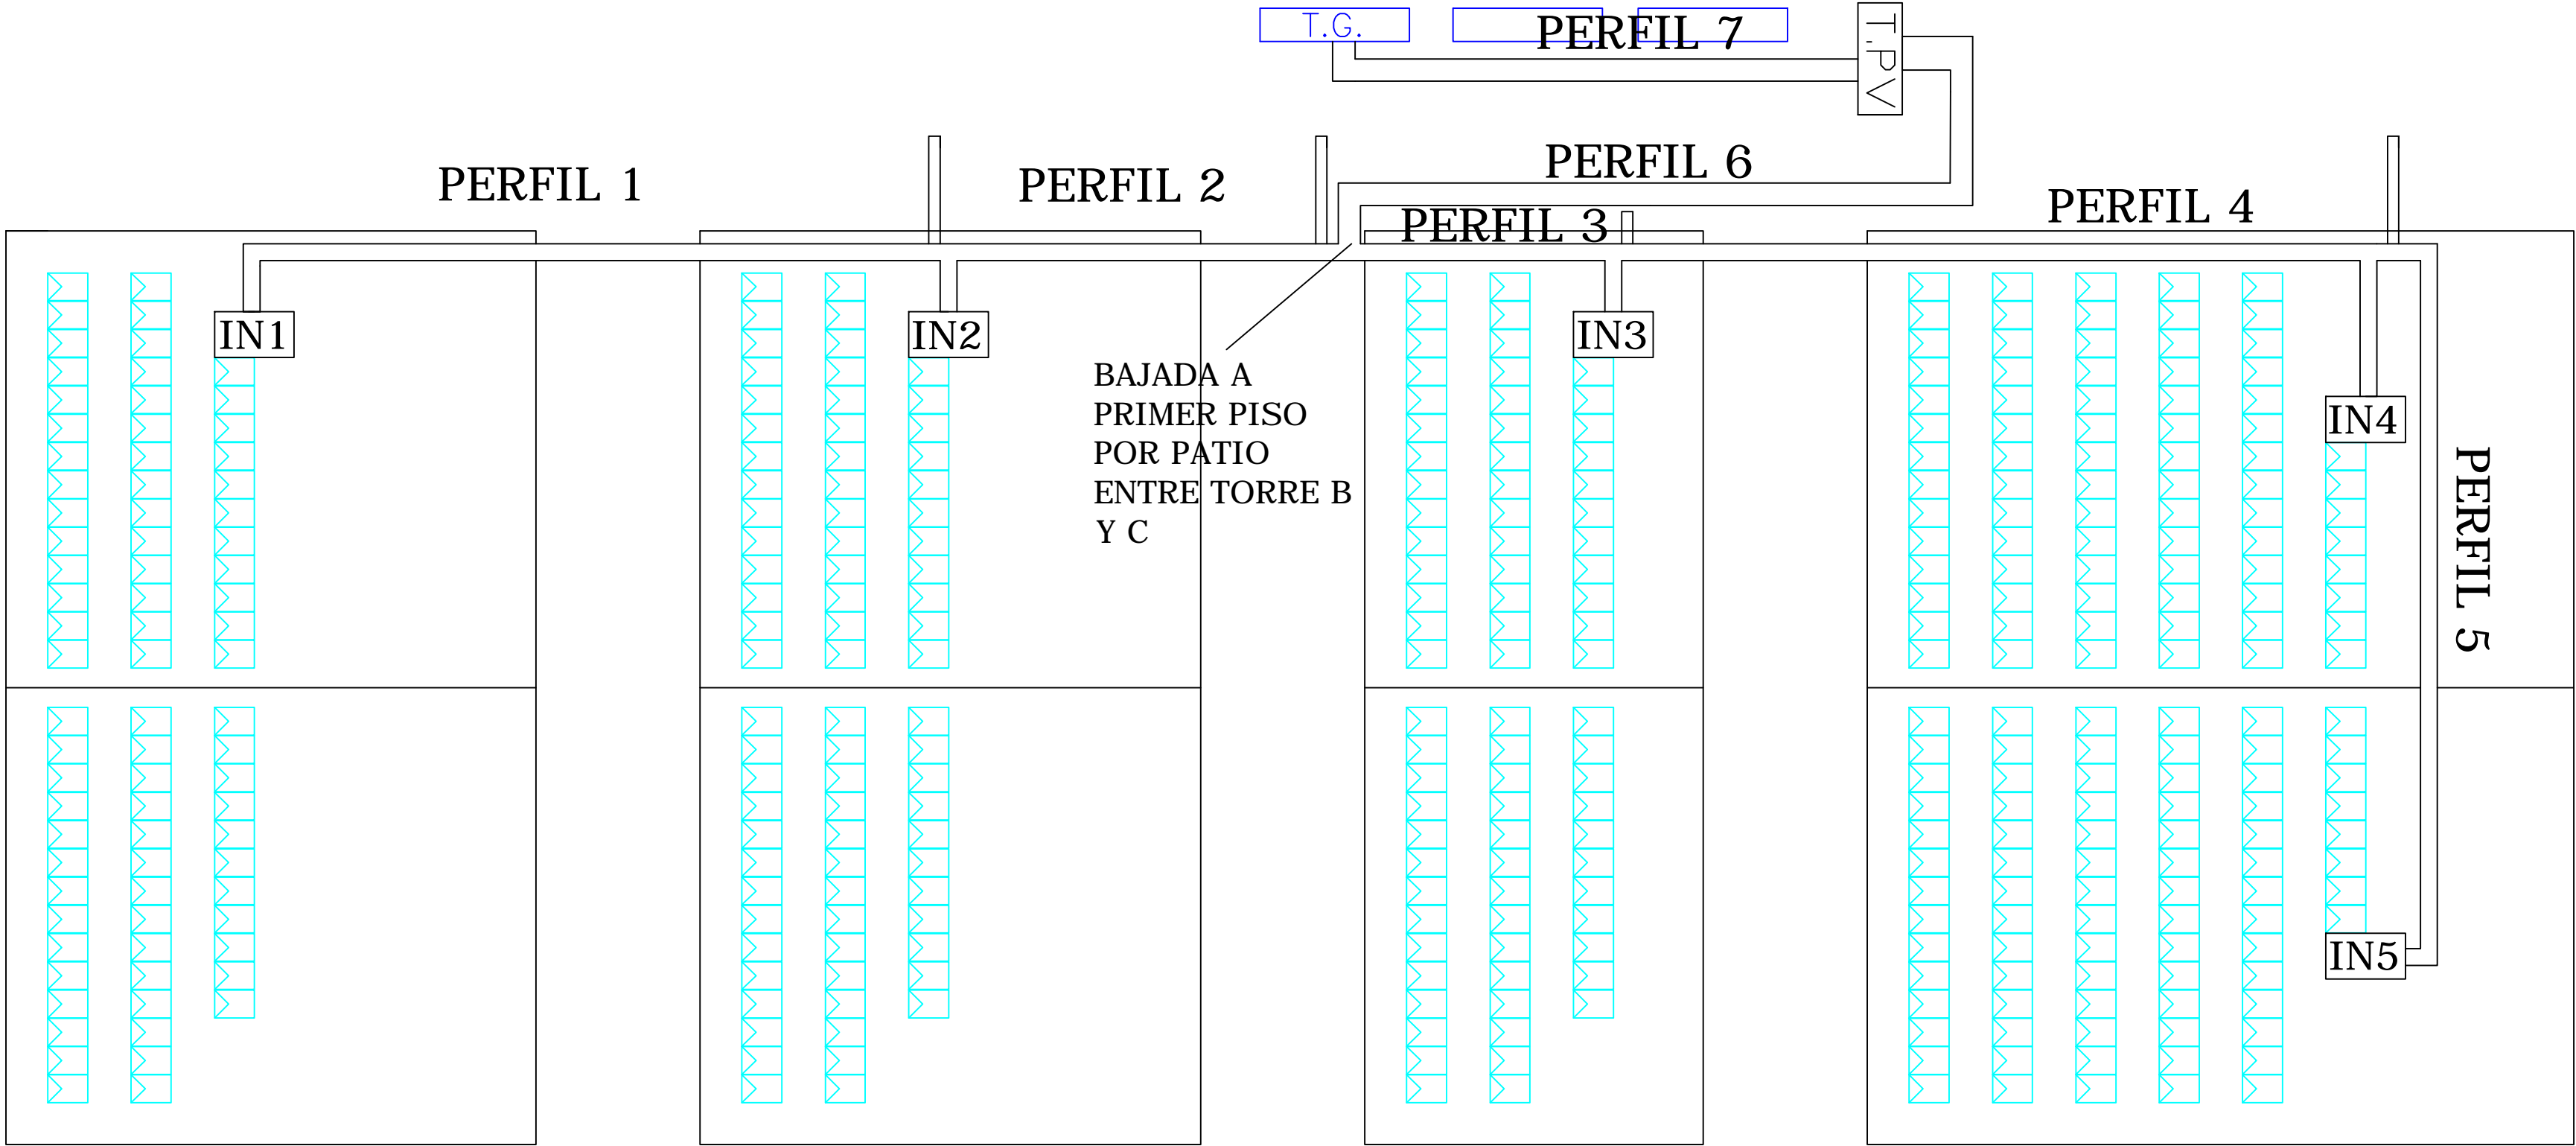


SIMBOLOGIA	
	CORRIENTE ALTERNA 5x13.3mm2
	CABLE A TIERRA
	CORRIENTE ALTERNA 4x85mm2



PLANTA EDIFICIOS



DISEÑADO POR:




NOTAS

LOS MATERIALES UTILIZADOS CUMPLEN CON LOS CERTIFICADOS REQUERIDOS

EL DISEÑO ELÉCTRICO DEL PROYECTO CUMPLE CON LA NORMA NCH4/2003 Y LAS RGR N°1 Y N°2 ASOCIADAS A NET BILLING

LISTADO DE LAMINAS	
LAMINA	CONTENIDO
01 DE 11	DIAGRAMA UNILINEAL
02 DE 11	DIAGRAMA UNILINEAL 2
03 DE 11	DIAGRAMA UNILINEAL ELEMENTAL
04 DE 11	CUADROS DE CARGA CC, CA Y CAIDAS DE TENSION
05 DE 11	LAYOUT DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO
06 DE 11	CANALIZACIÓN CC
07 DE 11	CANALIZACIÓN CA
08 DE 11	ESTRUCTURA DE MONTAJE E IMPERMEABILIZACION
09 DE 11	DISPOSICIÓN EQUIPOS SALA ELECTRICA
10 DE 11	DISPOSICIÓN EQUIPOS PISO TÉCNICO
11 DE 11	ESTRUCTURAL

UBICACIÓN



CANALIZACION CA

SISTEMA FOTOVOLTAICO
HOSPITAL BARROS LUCO

CALLE: GRAN AVENIDA 3204.		LAMINA : 07 DE 11
ESC. : S/ESC.	FECHA : 07/01/2016	
PROY.: S.G.G.	DIBUJO: S. GARCIA G.	
COMUNA: SAN MIGUEL, RM.		APROBO :