

At 4.3 - Emelat S.A.  
66 Kw Potencia Conectada  
N° Cliente 4322214  
N° medidor


A ESCUELA

TABLERO GENERAL

# DIAGRAMA UNILINEAL EXISISTENTE Y DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

S/E

NOTA:  
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O  
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

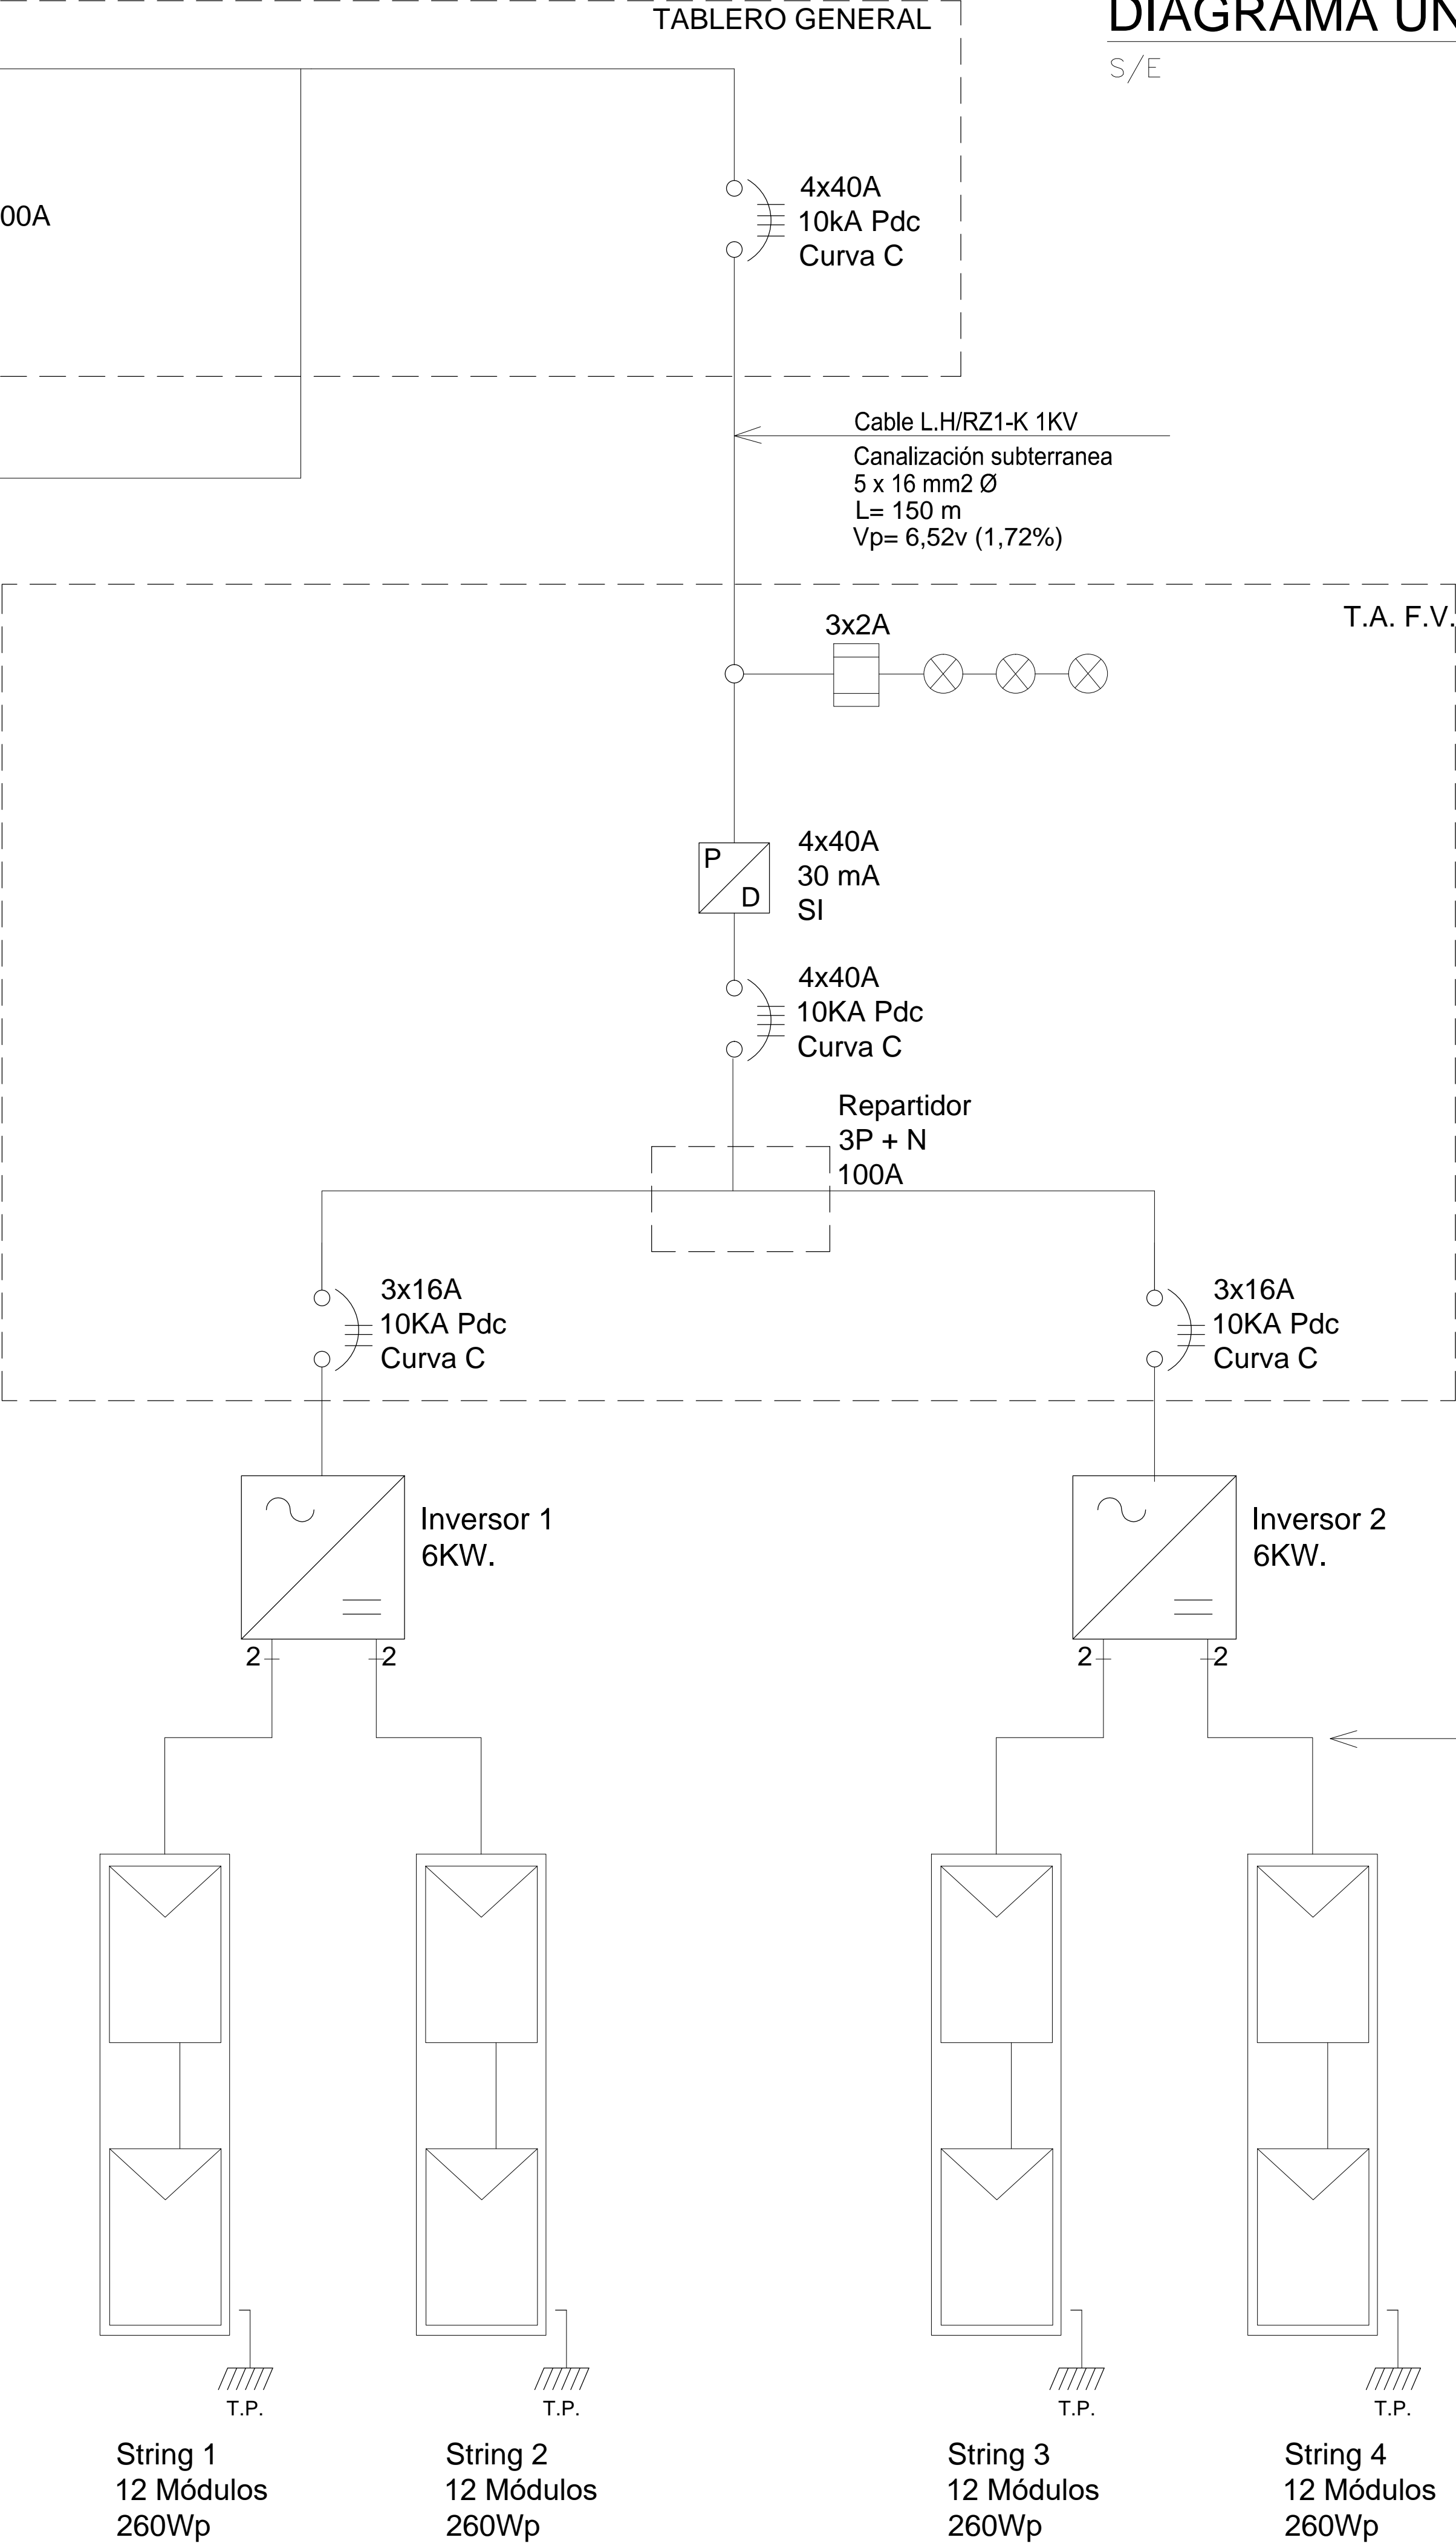

SIMBOLOGIA	
	Empalme.
	Medidor Bidireccional
	Protección Termomagnética.
	Protección Diferencial.
	Protección Fusible.
	Luces Piloto Led.
	Contactor de Fuerza.
	Inversor CC/CA.
	Caja Seccionadora de String CSS.
	Módulos Fotovoltaicos.
	Tierra de Protección.

Cable Solar ZZ-F (AS)  
Canalización en Bandeja de Canastillo  
2 x (1x4mm²)  
L=20 m  
Vp= 2,41V (0,5%)

LAMINA 2/11		<div>ecolife</div> <div>Eficiencia Energética</div>		<div>ECOLIFE S.A</div> <div>Departamento Técnico</div>			
CROQUIS UBICACION		INSCRIPCION SEC		SISTEMA FOTOVOLTAICO DE AUTOCONSUMO ESCUELA SAN PEDRO DIAGRAMA UNILINEAL EXISTENTE Y F.V.			
<div><p>La Cruz N°760 Copiapó</p><p>Referencia Google Earth: Coordenadas: 27°19'31.56"S 70°32'11.74°O</p></div>		<div>Nº _____</div> <div>FECHA: _____</div>		<div><div>DIRECCION: La Cruz 760, Población La Pradera, Copiapó COMUNA: Copiapó</div><div>REGION: Atacama</div><div>ACEPTACION PROPIETARIO:</div><div>ESUELA SAN PEDRO R.U.T. R.L. R.U.T. COPIAPO</div></div>		<div><div>ESCALA: S/E</div><div>FECHA: Nov.-2015</div><div>UNIDAD: S/U</div><div>DIBUJO: I. TUDELA</div><div>DESTINO DE PROPIEDAD: EDUCACION</div><div>INSTALADOR:</div><div>CRISTIAN SOTO INGENIERO ELECTRICO CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO. Fono: +562 23520040</div></div>	