



s/e.



s/e

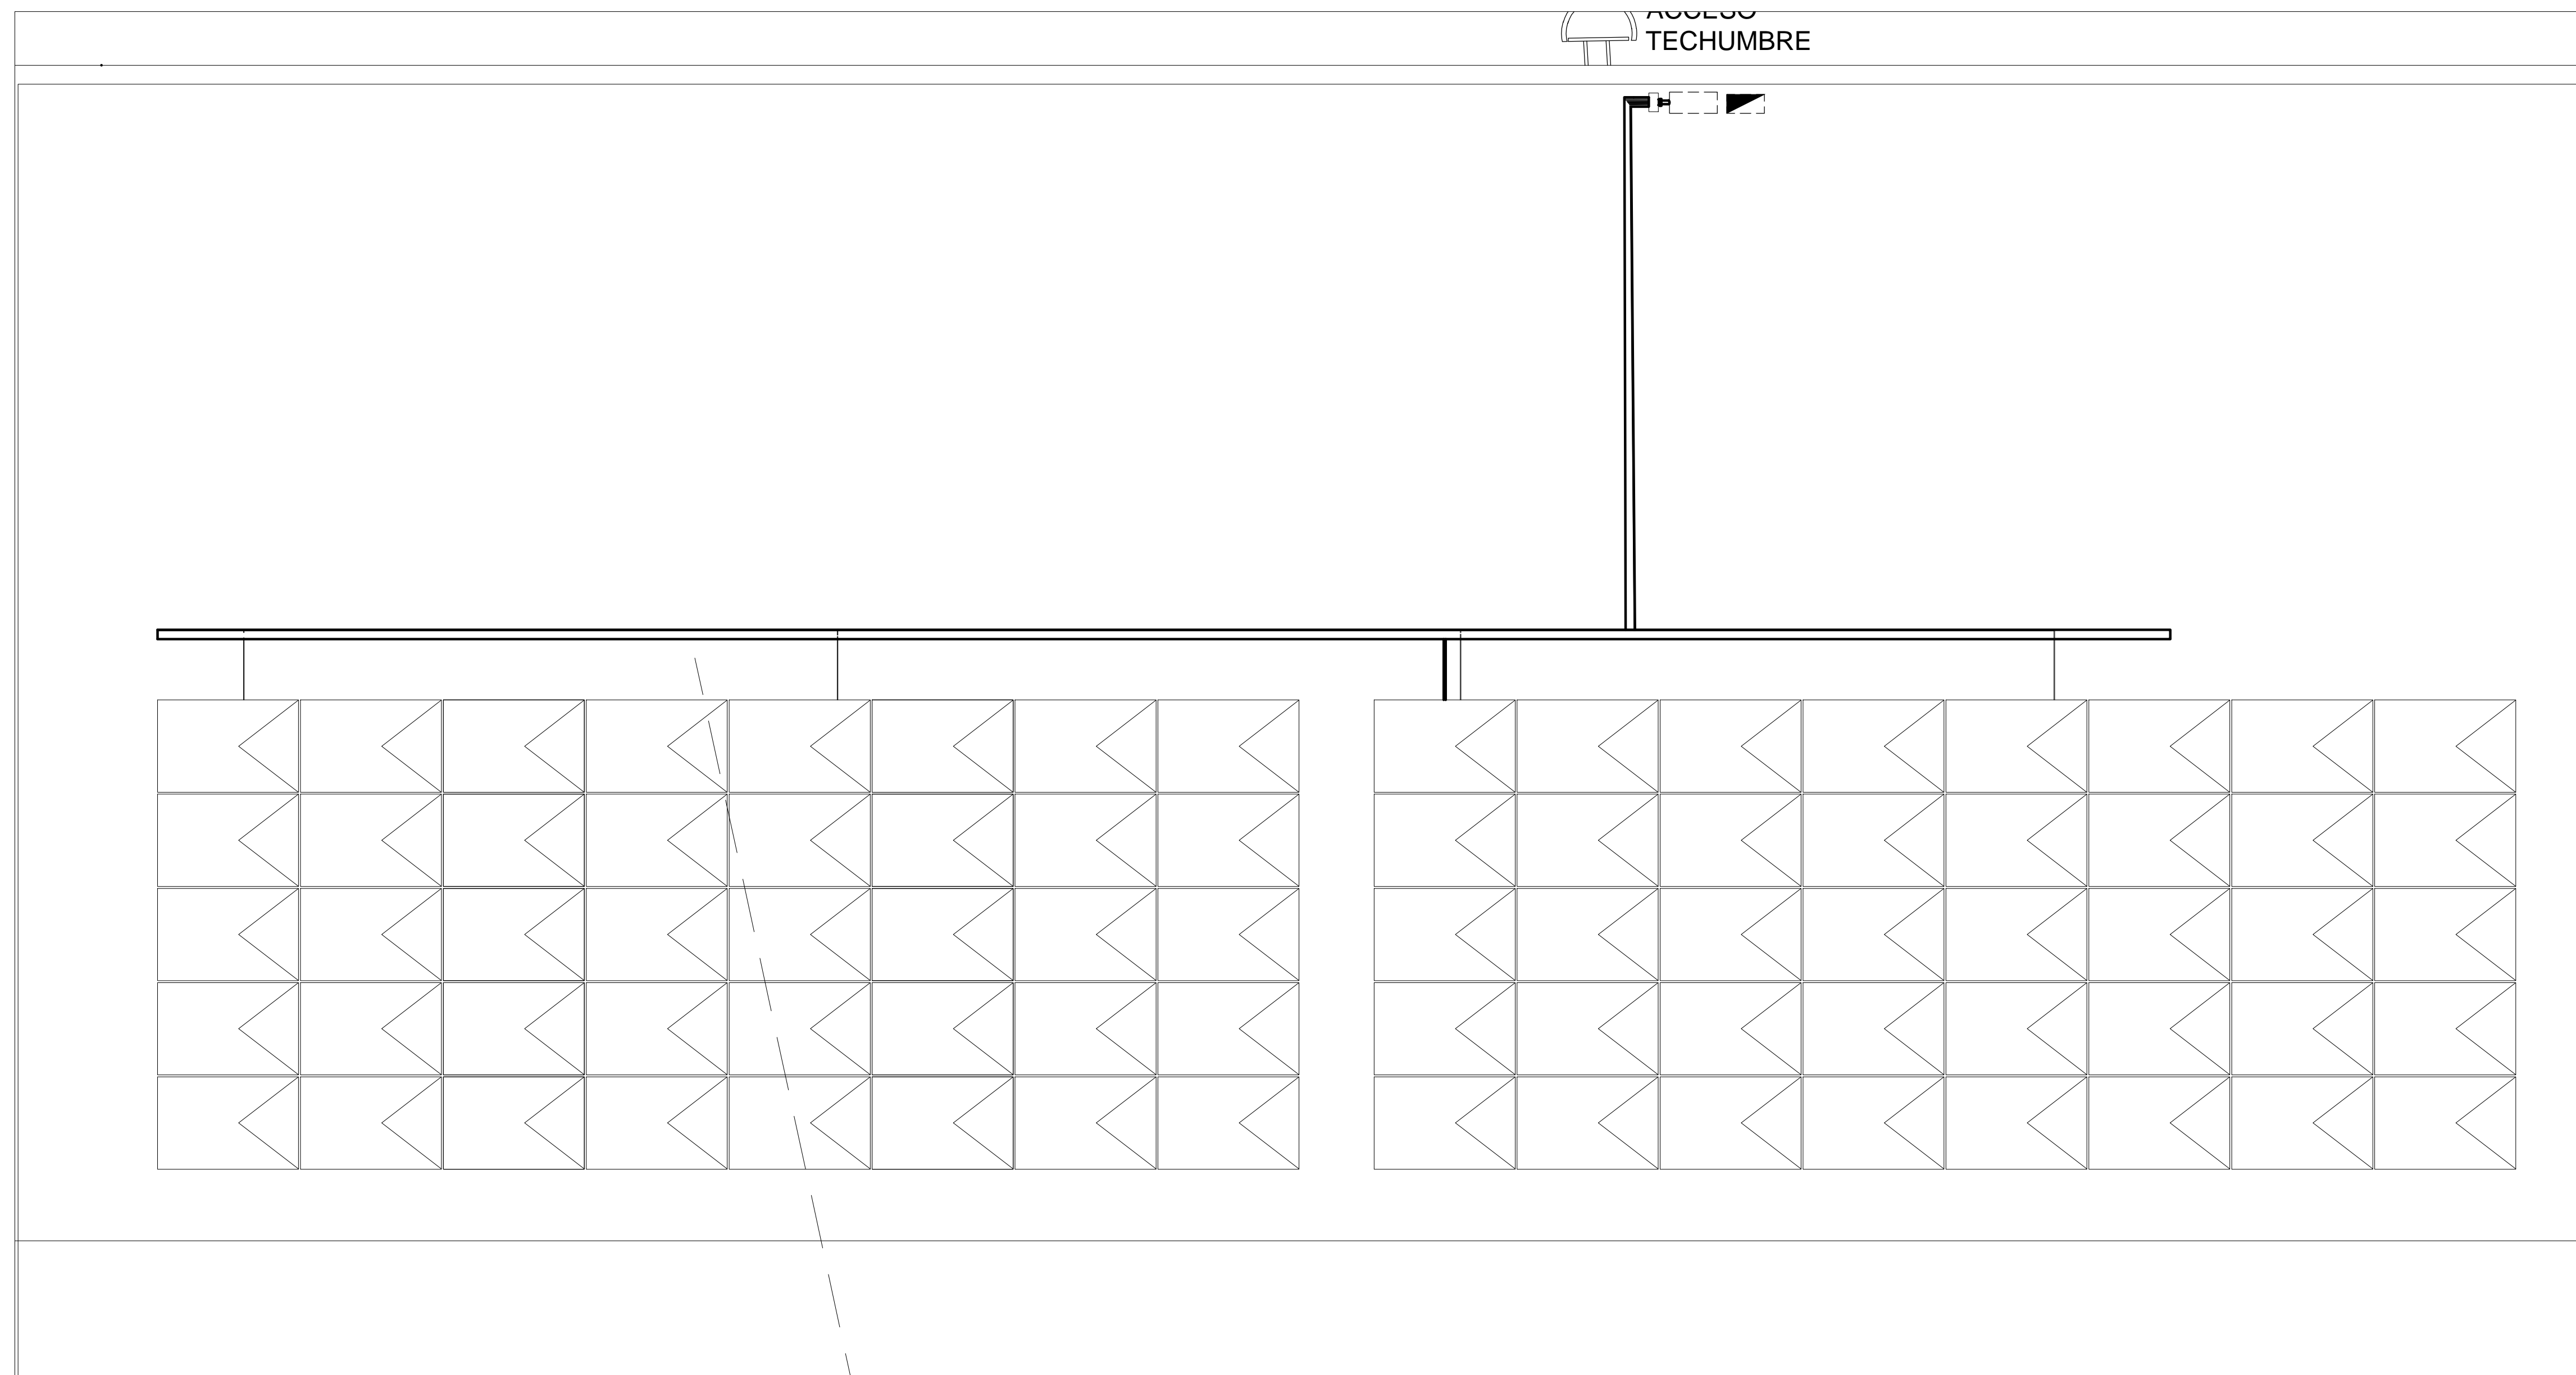

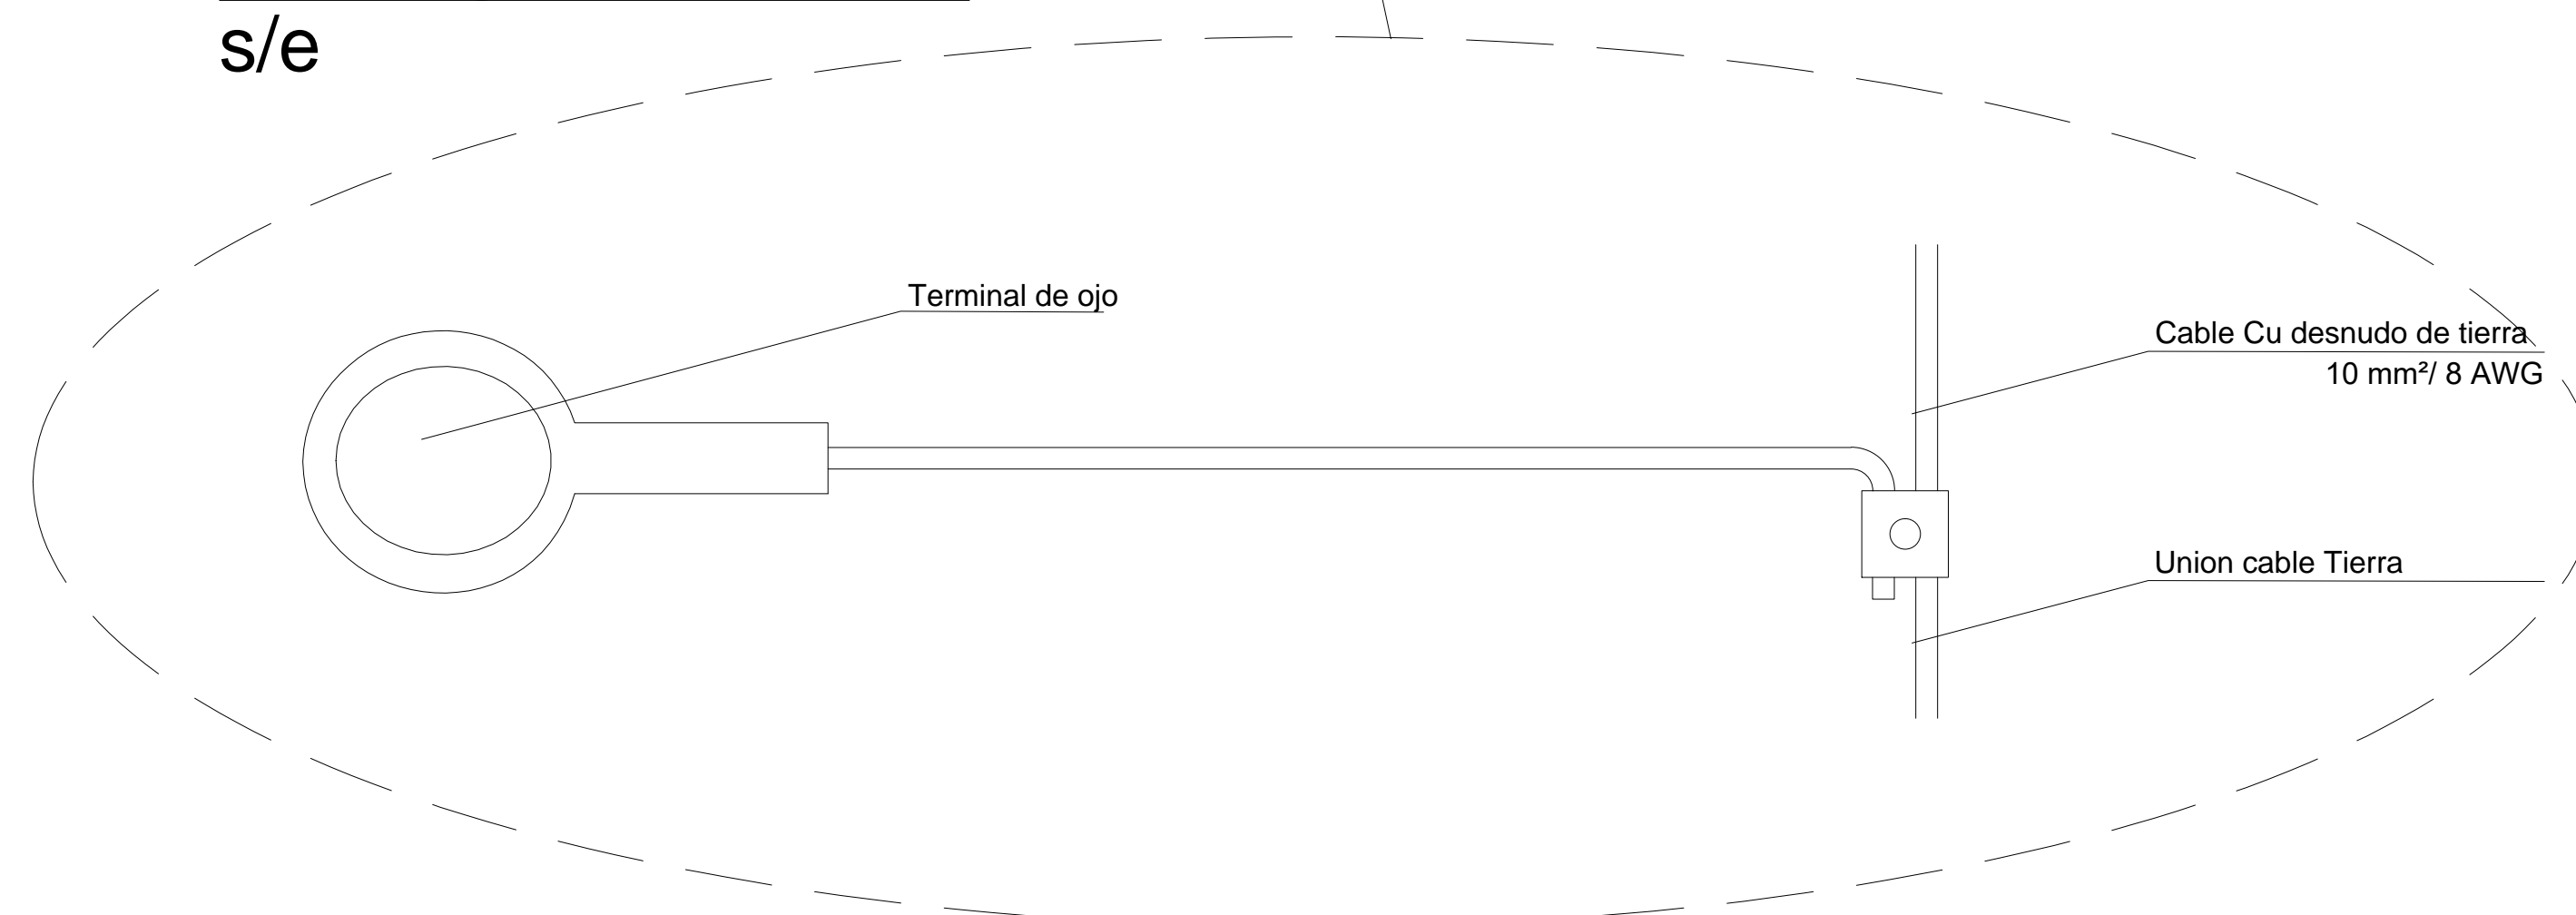

<p>NOTA:</p> <p>LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO</p>

1 Inversor CC/CA Pot. Máx.= 20 kW
Total Pot. máx= 20 kW




ECOLIFE S.A
Departamento Técnico

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO
ESCUELA ARRAÚ MÉNDEZ
PLANO DE PUESTA A TIERRA


DIRECCION: Francisco Belmar N°155	ESCALA: S/E	FECHA: Nov.-2015
COMUNA: Parral	UNIDAD: S/U	DIBUJO: I. TUDELA
REGION: Del Maule	DESTINO DE PROPIEDAD:	EDUCACION
ACEPTACION PROPIETARIO:	INSTALADOR:	
<div style="text-align: center;">  CRISTIAN ZOTO INGENIERO ELECTICO CALLE NÚMERO 5399 - CONCHAÍ. STGO. Fono: +562 200040 </div>		
<div style="text-align: center;">  I. Municipalidad de Parral R.U.T. 69.130.700-K R.L. Paula Retamal Urrutia R.U.T. 10.604.200-4 PARRAL </div>		

Esc. 1:20



LAMINA 8/11

CROQUIS UBICACION

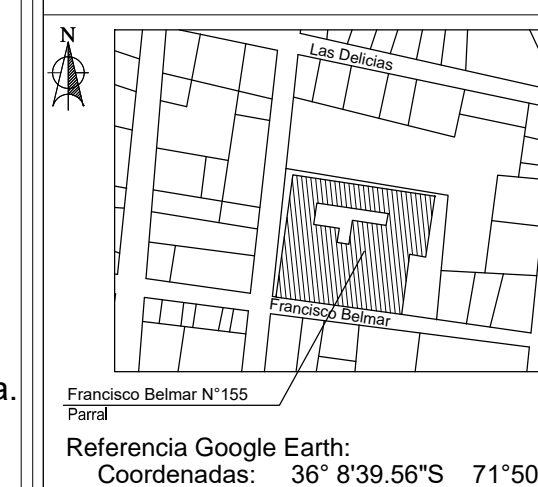












INSCRIPCION SEC

Nº _____

FECHA:

SIMBOLOGIA

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | Panel Fotovoltaico. |
|  | Inversor. |
|  | Tablero General. |
|  | Tablero Auxiliar Fotovoltaico. |
|  | Caja seccionadora de String CSS. |
|  | Tubería EMT galvanizado. |
|  | Tubería CONDUIT PVC. |
|  | Tubería flexible metálica con PVC |
|  | Canalización subterránea. |
|  | Canalización de puesta Tierra. |
|  | Caja estancia. |