




CANALIZACIÓN CC PLANTA FOTOVOLTAICA - VISTA EN PLANTA

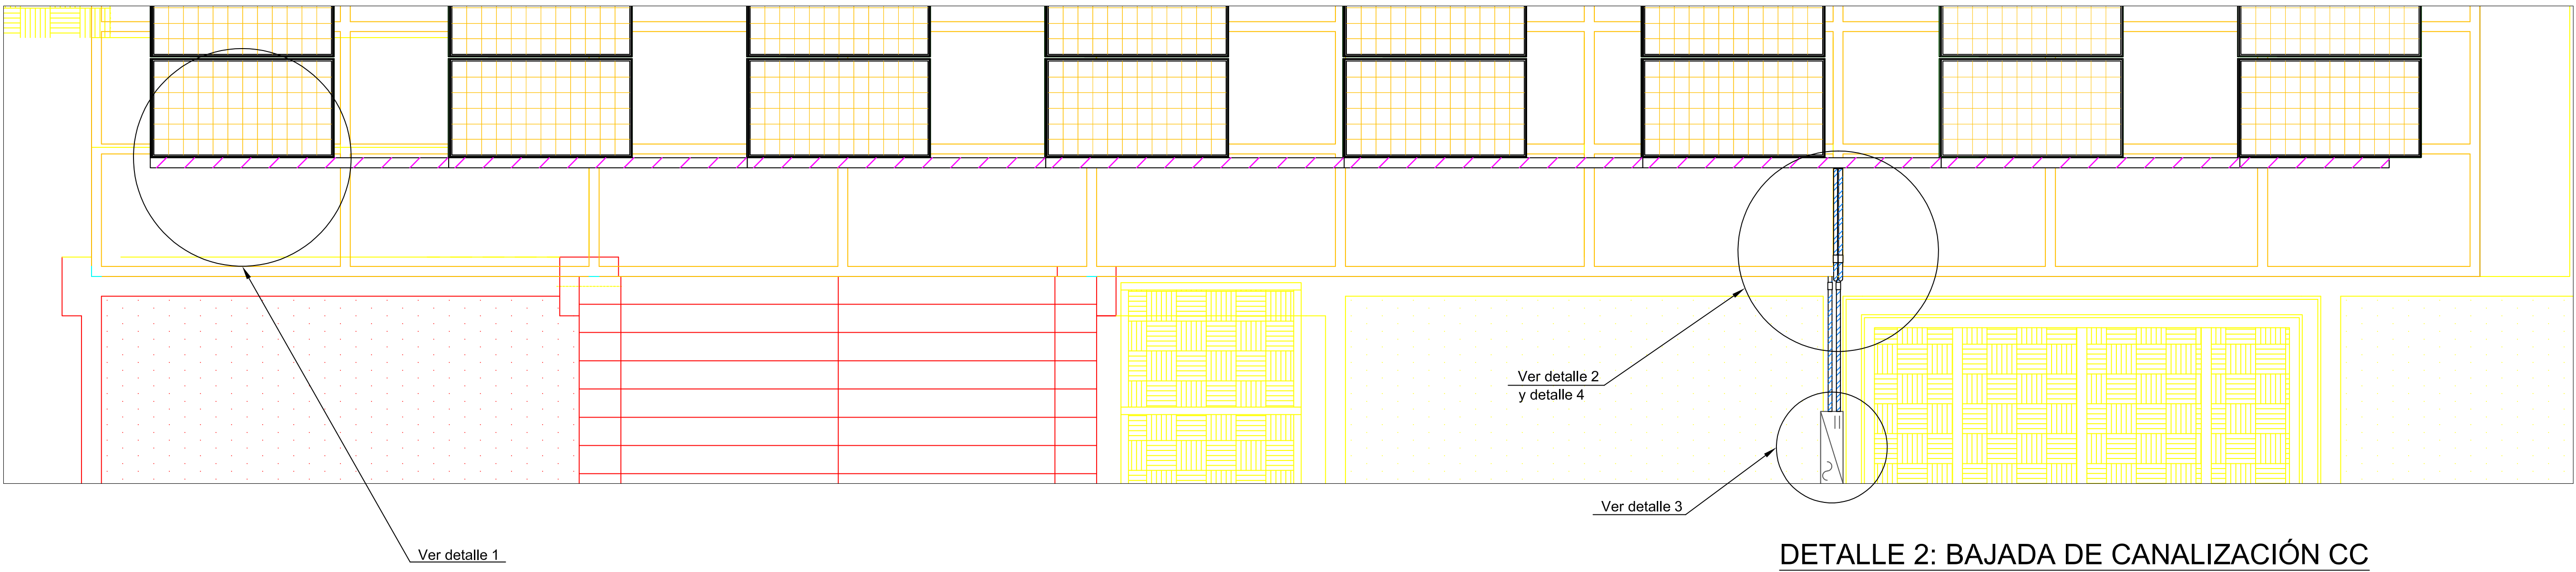


DETALLE 1: CANALIZACIÓN CC BAJO MÓDULOS

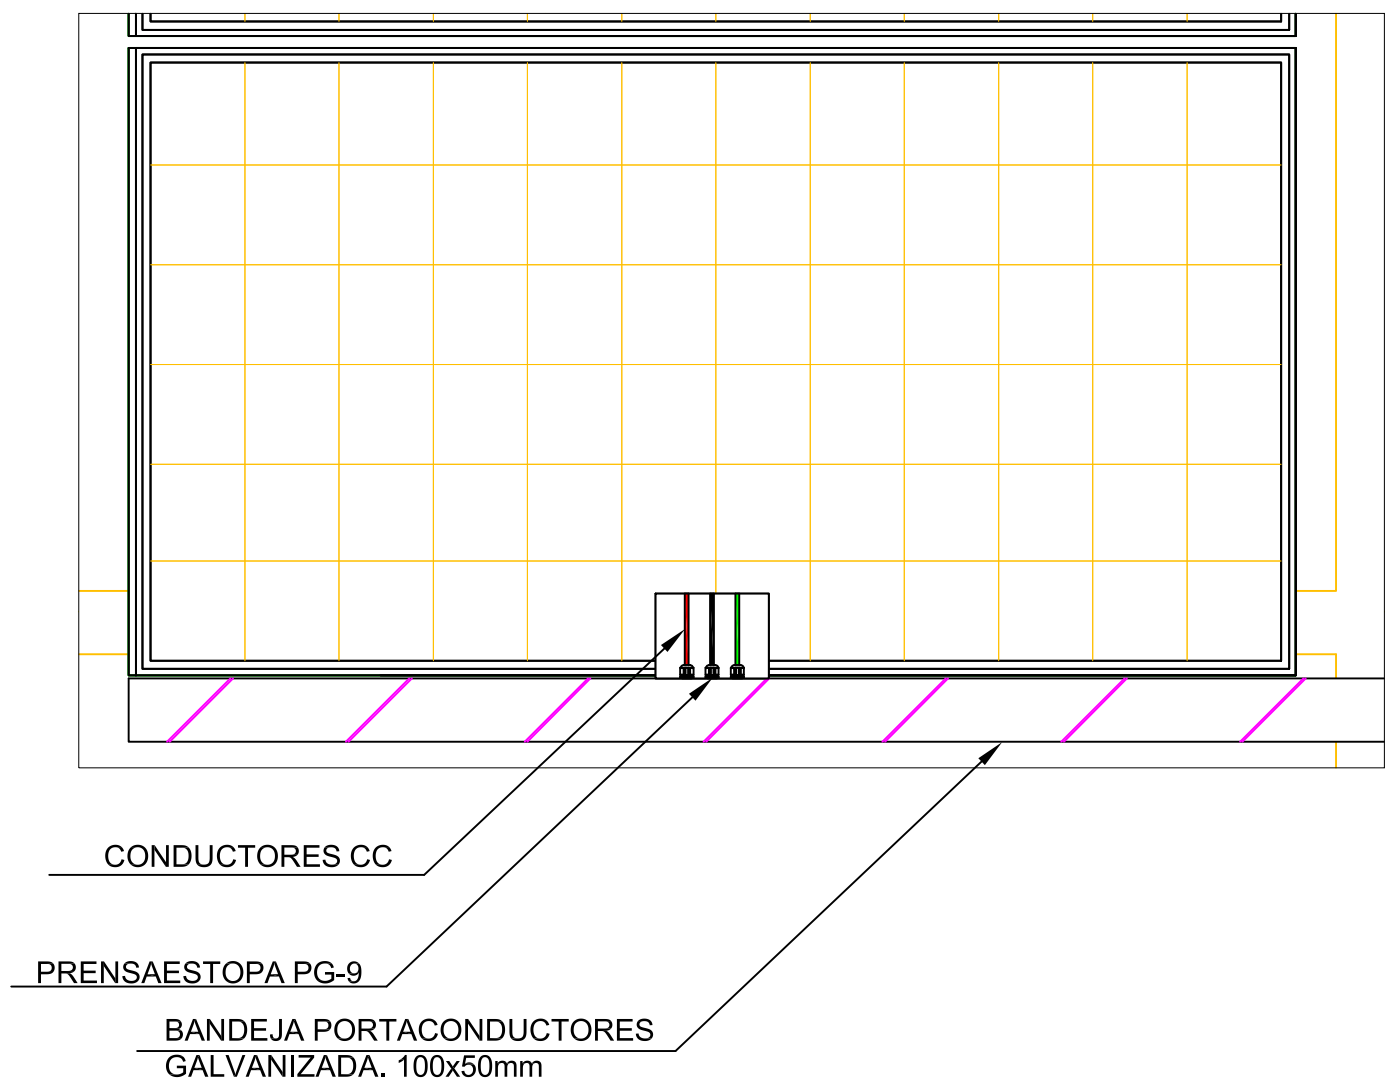




DETALLE 4: DISPOSICIÓN DE CONDUCTORES EN BPC (ZONA CON MAYOR CANTIDAD)



DETALLE 3: CANALIZACIÓN CC EN INVERSOR



DETALLE 2: BAJADA DE CANALIZACIÓN CC

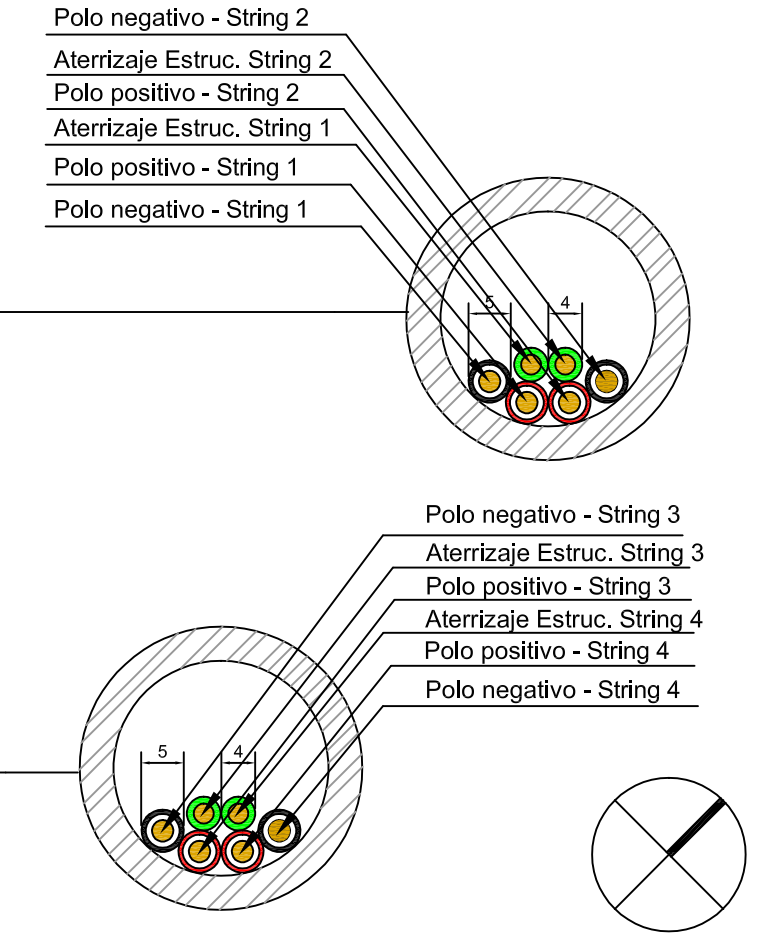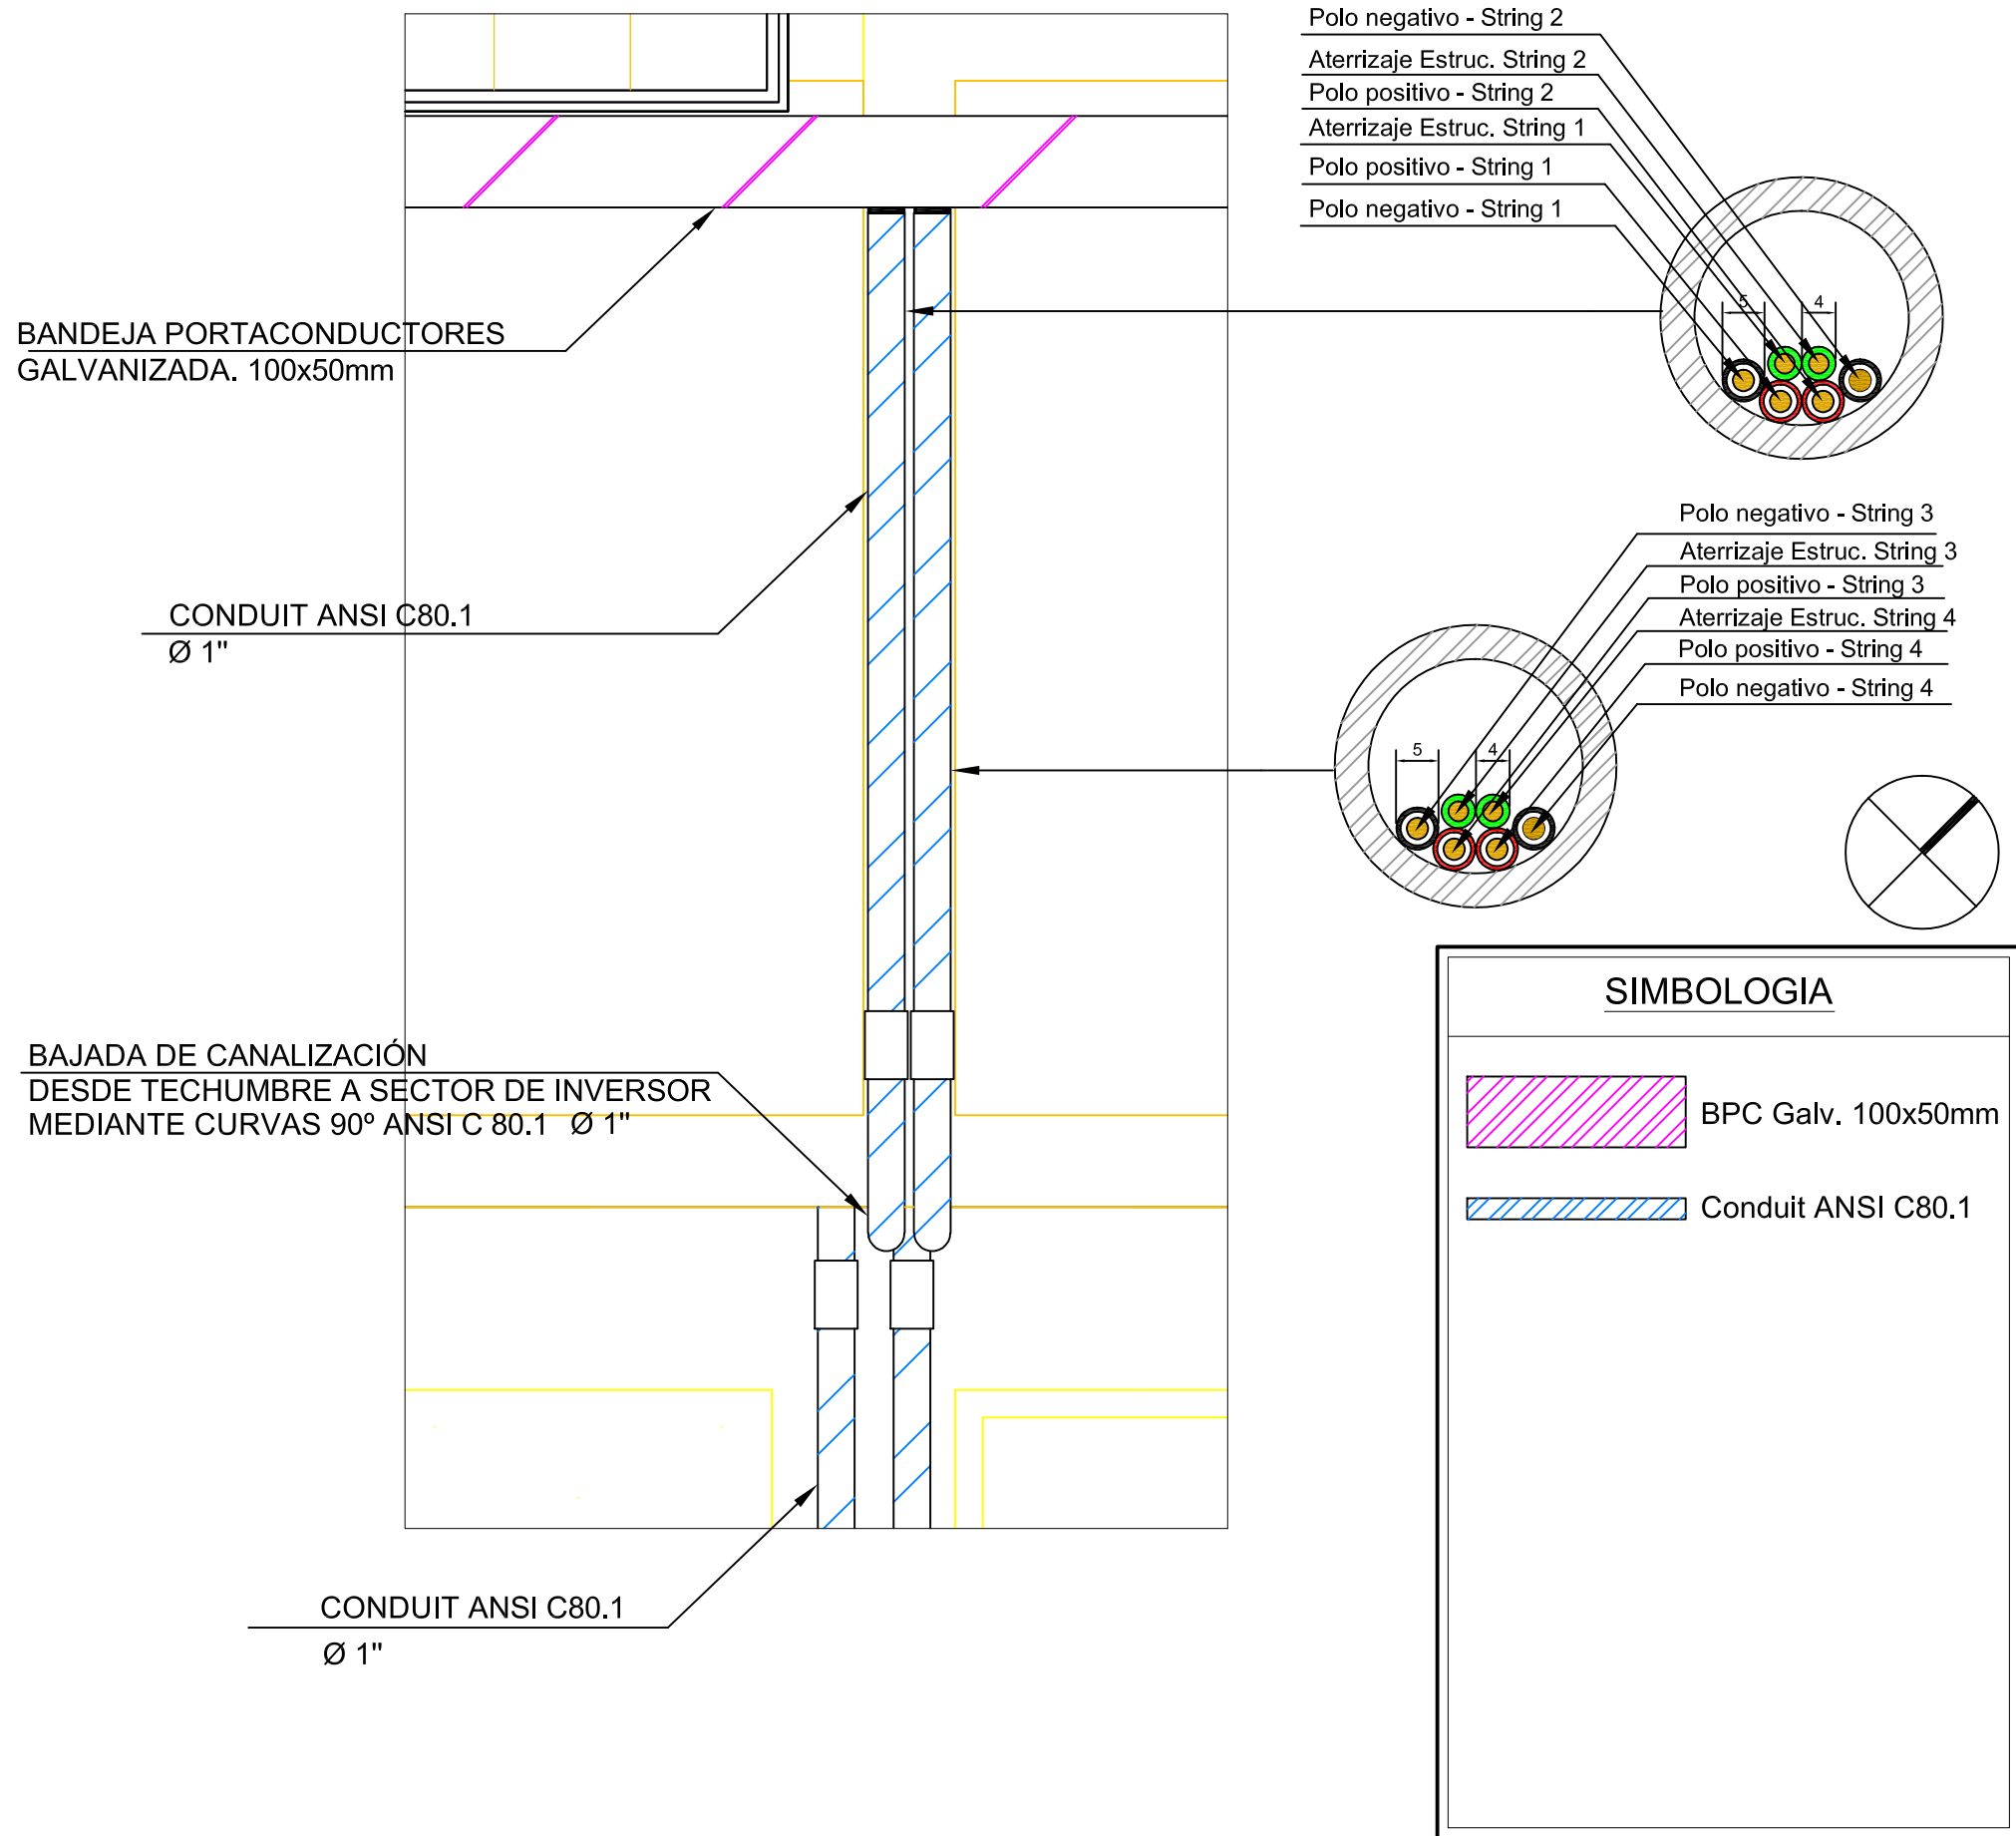

TRITEC
INTERVENTO

TRITEC-Intervento Spa
Departamento de Operaciones

RESUMEN DE LAMINAS		NOTAS	CROQUIS UBICACION	INSCRIPCION SEC	PLANTA FOTOVOLTAICA TELETÓN IQUIQUE		
LAMINA	DESCRIPCION	NOTA 1: Los materiales que requieren certificación para su uso, cumplen con este requisito.					