

SIMBOLOGIA

E

Empalme.

M

Medidor Bidireccional

Protección Termomagnética.

P

D

Protección diferencial.

Protección fusible.


Luces Piloto Led.

K

Contactor de fuerza.

NOTA:
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

DIAGRAMA UNILINEAL
INSTALACION EXISTENTE

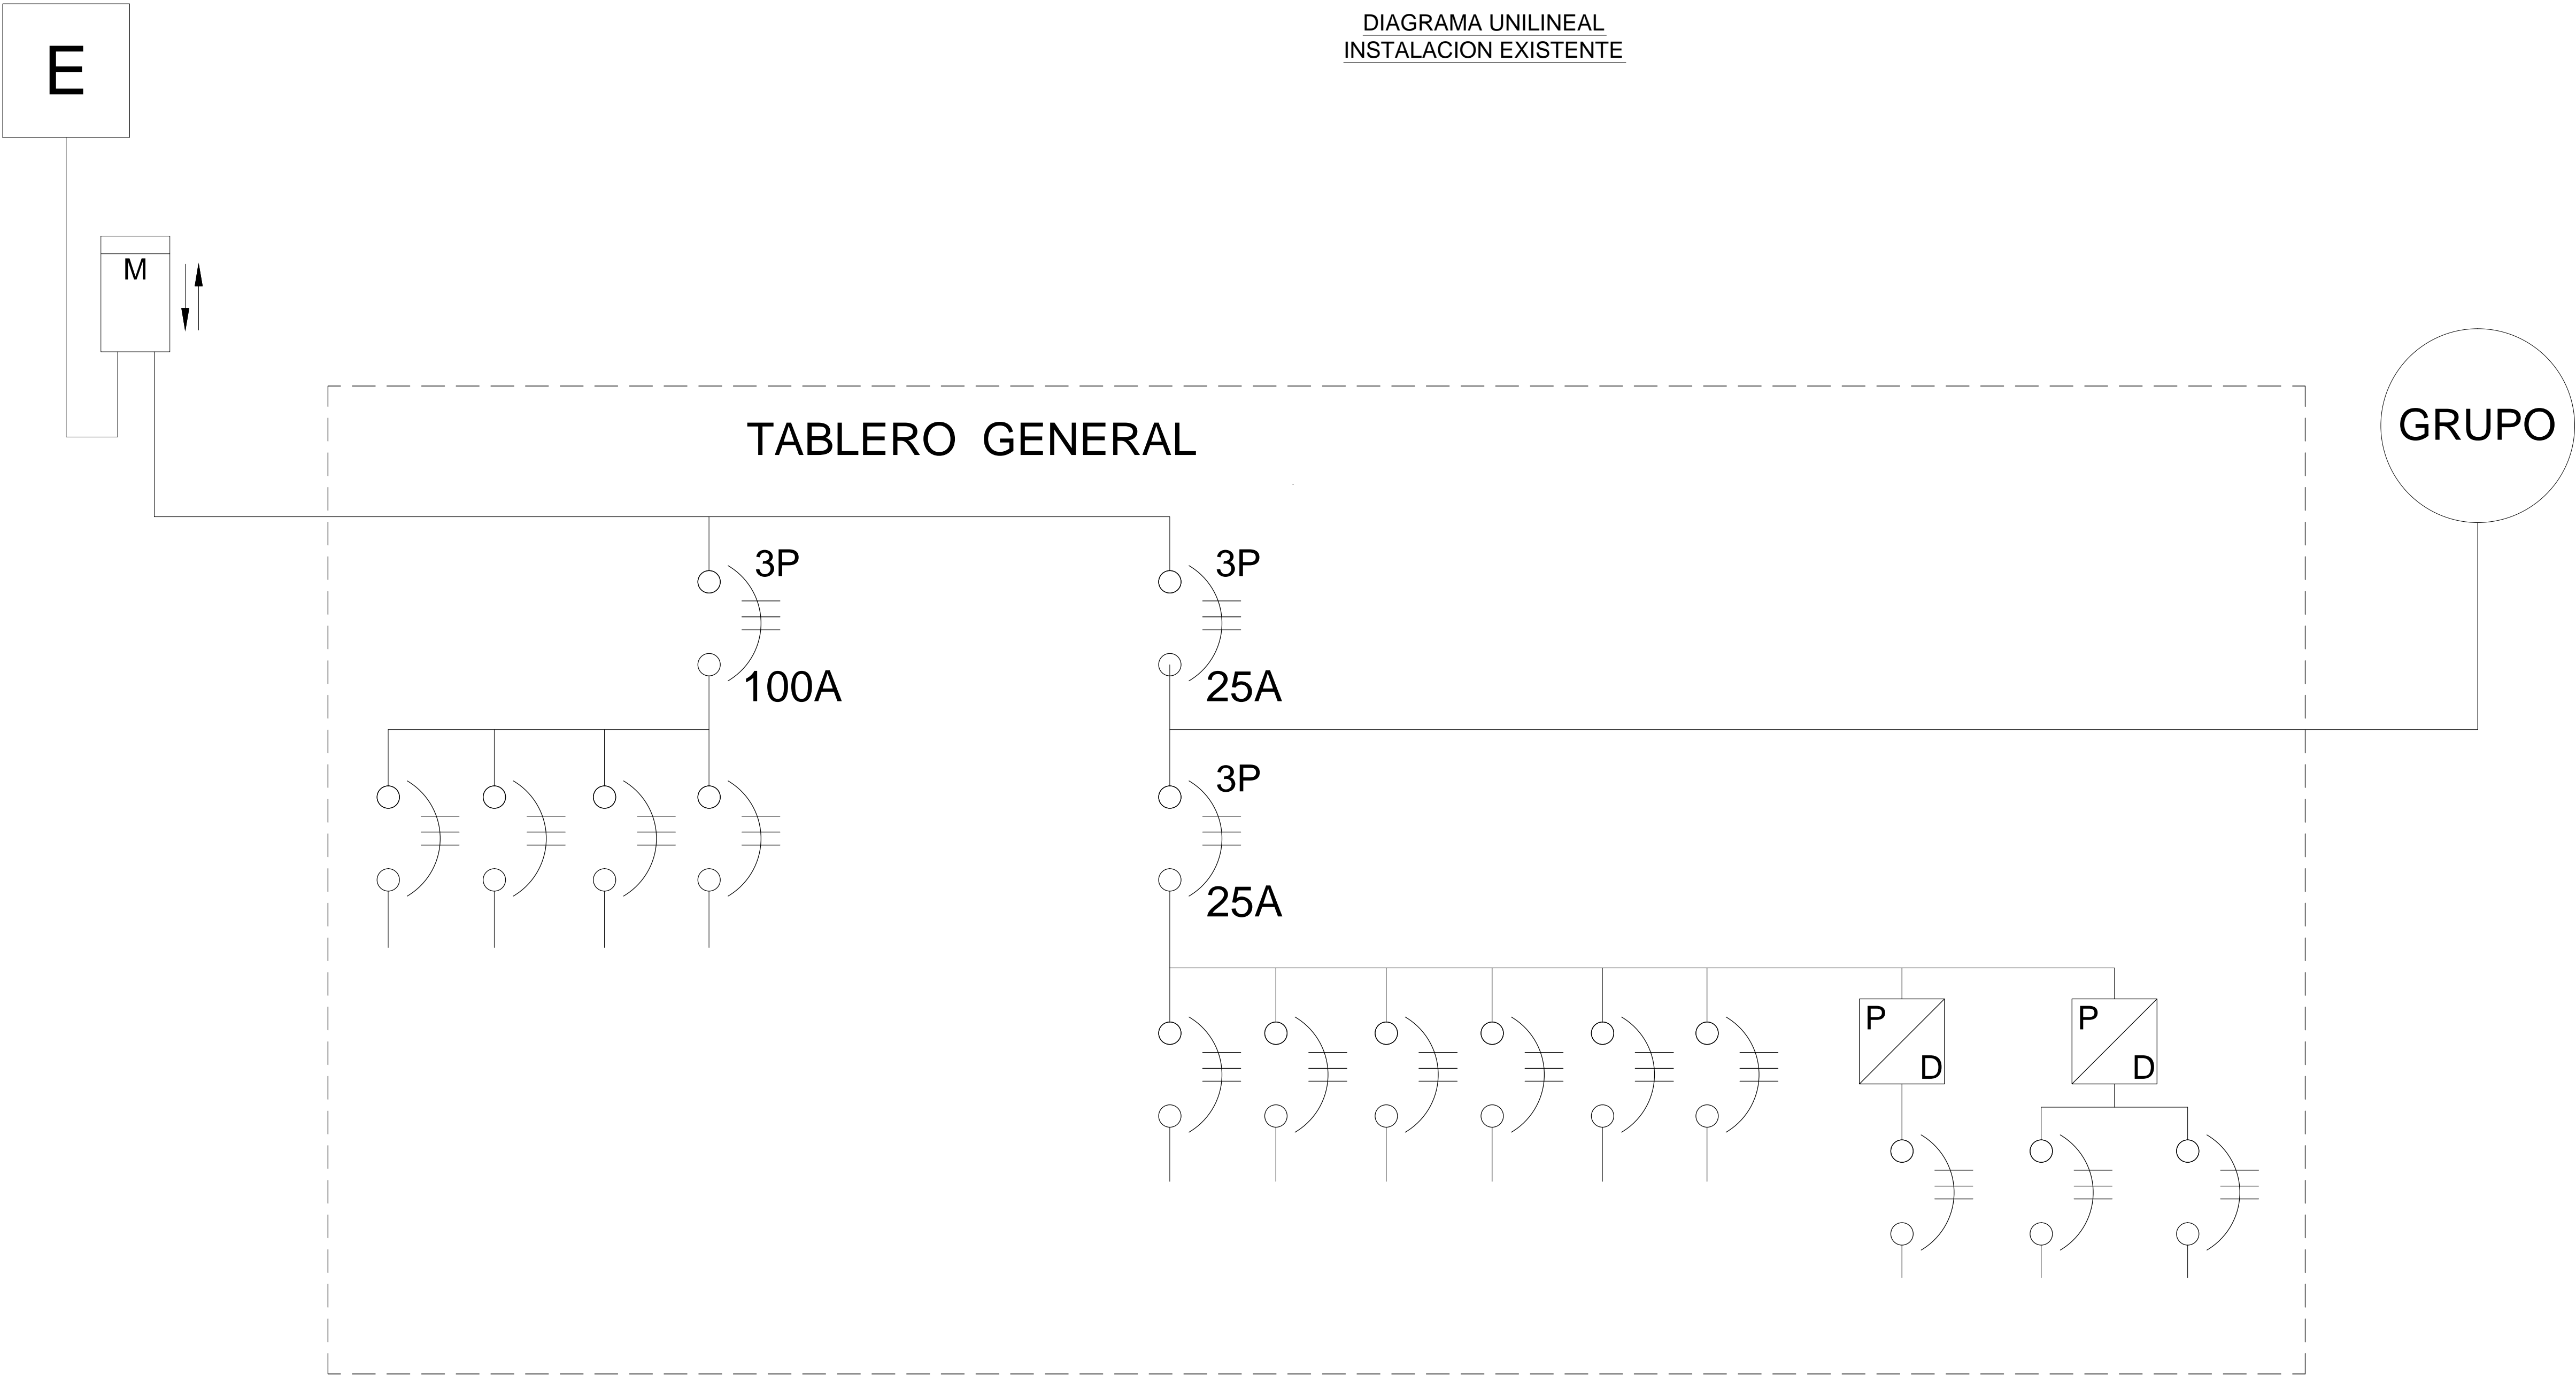

RESUMEN DE LAMINAS	
LAMINA	DESCRIPCION
1 / 11	Diagrama unilineal general instalación existente.
2 / 11	Diagrama unilineal existente y FV.
3 / 11	Cuadro de generación F.V. y cargas.
4 / 11	Diagramas de fuerza.
5 / 11	Plano ubicación de equipos.
6 / 11	Plano cableado.
7 / 11	Plano de detalles de piso técnico.
8 / 11	Plano de canalización.
9 / 11	Plano de suelo técnico y línea de vida.
10 / 11	Plano estructural y detalle de costanera.
11 / 11	Detalle de impermeabilización.

LAMINA 1/11

CROQUIS UBICACION

INSCRIPCION SEC

Nº _____

FECHA: _____

ECOLIFE S.A
Departamento Técnico

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO
LICEO FEDERICO HEISE MARTI
DIAGRAMA UNILINEAL EXISTENTE

DIRECCION: Urrutia N° 375

COMUNA: Parral

REGION: Del Maule

ACEPTACION PROPIETARIO:

ESCALA: S/E

UNIDAD: S/U

DESTINO DE PROPIEDAD: EDUCACION

INSTALADOR:

I.Municipalidad de Parral
R.U.T. 69.130.700-K
R.L: Paula Retamal Urrutia
R.U.T. 10.604.200-4
PARRAL

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO
CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040