
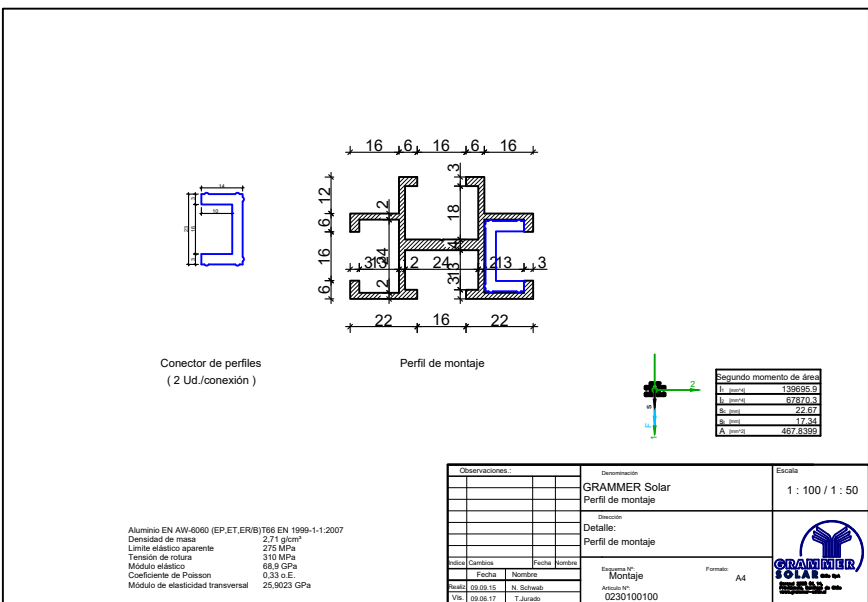




NOTAS:

- 1.- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
- 2.- LOS INVERSORES TARDAN UN MINUTO APROXIMADAMENTE EN SINCRONIZARSE CON LA RED. LUEGO DE ESTE PERIODO RETOMAN LA INYECCION A LA RED. POR LO TANTO CUALQUIER VARIACION RAPIDA DE ENTRADA Y/O SALIDA DEL GRUPO ELECTROGENO, NO TENDRA IMPACTO EN LA OPERACION NORMAL DE LOS INVERSORES.

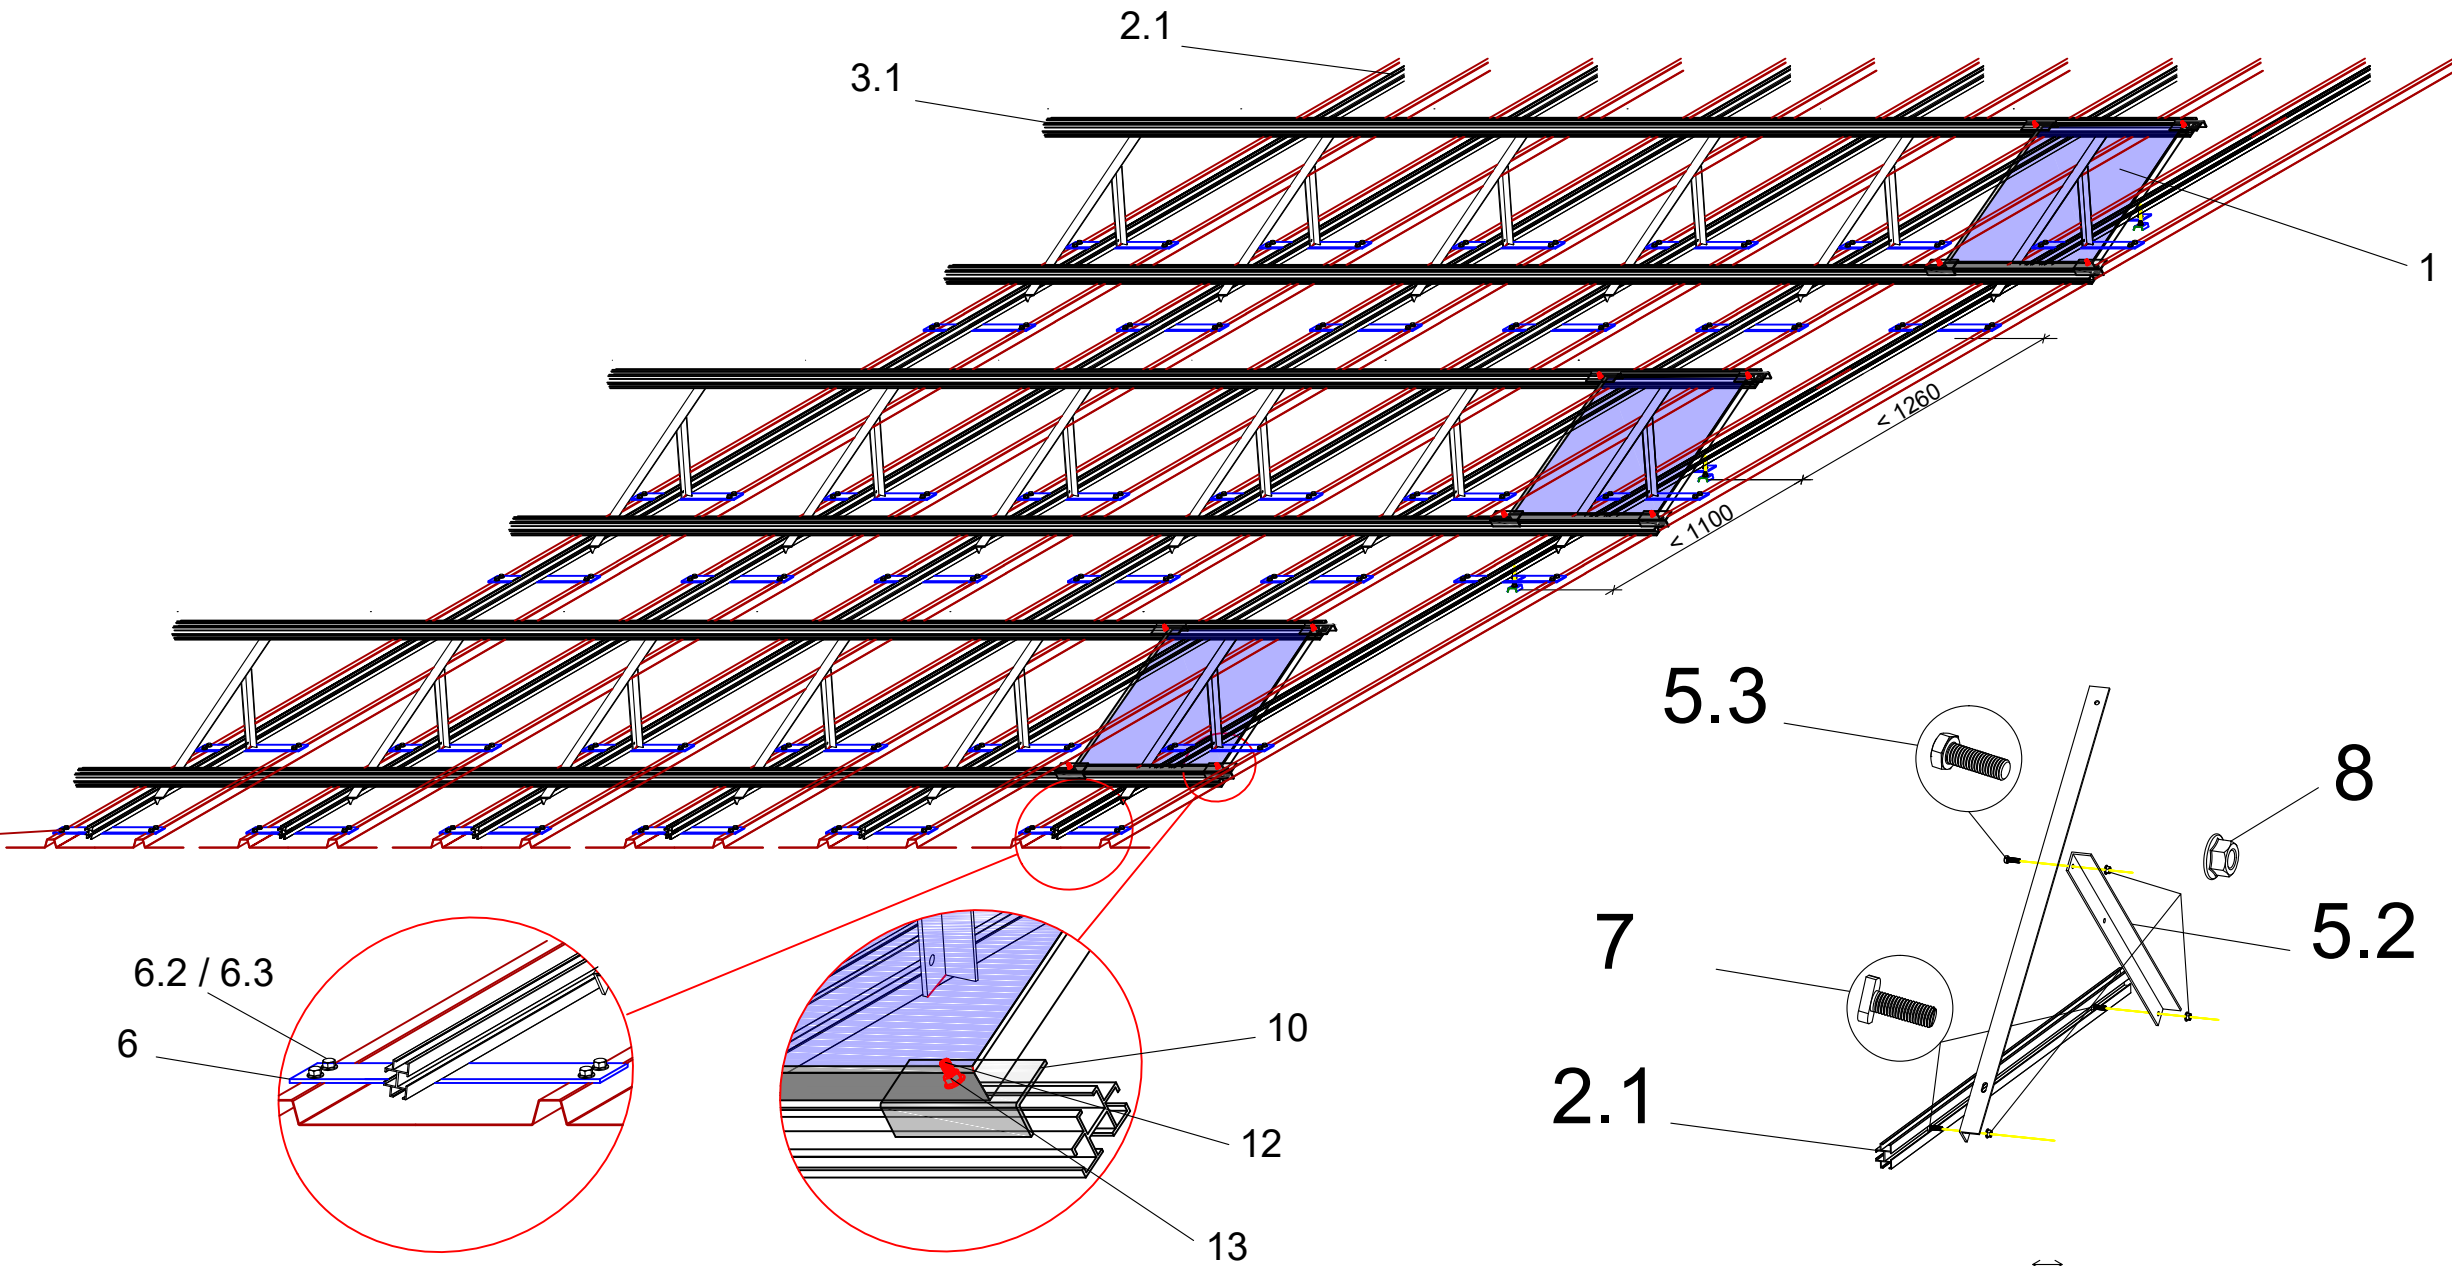

RESUMEN	
PANELES FOTOVOLTAICOS	: 270
POTENCIA PANEL (W)	: 260
POTENCIA TOTAL MODULOS (kWp)	: 70.02
INVERSORES	: 4
POTENCIA TOTAL INVERSORES (kW)	: 70
INCLINACION MODULOS FV	: 25°
SUPERFICIE GENERADORA (M²)	: 1000

Pkt.	It. LIC	Contenido
1	d.1), f)	Plano disposición general y layout generador FV
2	d.3)	Detalle fijaciones de estructura e impermeabilización
3	d.3)	Detalle fijaciones y estructuras cortes
4	d.4)	Planos estructurales de las medidas de seguridad
5	f)	Cableado generador fotovoltaico
6	n)	Cuadros de generación Apendice N°1+3 RDR01/2014
7	i), j)	Layout inversores y punto de conexión
8	h)	Layout canalización
9	g), j)	Diagrama unilineal y control
10	k)	Plano sistema monitoreo
11	o)	Layout Puesta a Tierra

<p>Montaje Eléctrico e Interconexiones - Av. Eduardo Frei M. 1377 Santiago, Chile</p> <p>Coronel 2330 Of. 14, Providencia, Santiago de Chile www.grammer-solar.cl</p>	<p>CROQUIS DE UBICACION</p> <p>19H 342237,96m E6299833,56m S</p>	<p>TIMBRE DE INSCRIPCION</p> <p>INSCRIPCION N° _____</p> <p>FECHA _____</p>	<p>FV Liceo Benjamin Franklin</p> <p>Detalle fijaciones de estructura e impermeabilización</p> <p>TIPO INSTALACION: Educativa</p> <p>DIRECCION: La Plata 1668 Qta. Normal</p> <p>ACEPTACION DE PROPIETARIO</p> <p>NOMBRE: Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal</p> <p>RUT: 70.913.100-1</p> <p>PROYECTISTA</p> <p>TIMO JURADO RAMIREZ</p> <p>INSTALADOR AUTORIZADO SEC LIC CLASE "A" N° 24.689.000-5</p>
	<p>19H 342237,96m E6299833,56m S</p>	<p>INSCRIPCION N° _____</p> <p>FECHA _____</p>	<p>ACEPTACION DE PROPIETARIO</p> <p>NOMBRE: Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal</p> <p>RUT: 70.913.100-1</p> <p>PROYECTISTA</p> <p>TIMO JURADO RAMIREZ</p> <p>INSTALADOR AUTORIZADO SEC LIC CLASE "A" N° 24.689.000-5</p>