



Detalle de anclaje y nivelación de pasillo técnico integrado

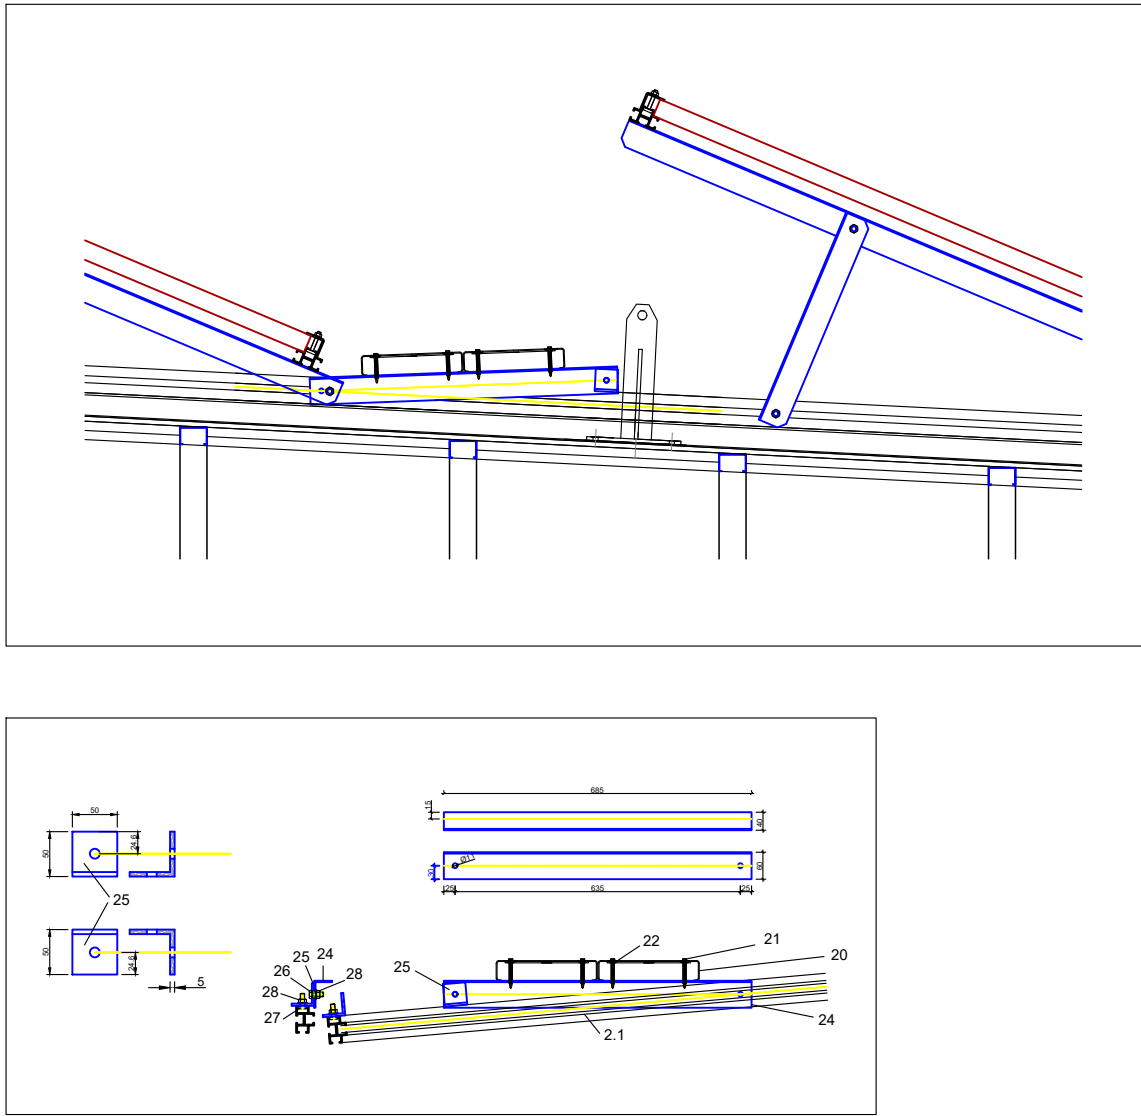


Detalle de anclaje y nivelación de pasillo técnico no integrado




Golilla galvanizada


Caminata tipo galvanizada
3000x225x45x1,2



Detalle de anclaje de línea de vida



Detalle de gatera, vistas laterales segun ficha técnica adjunto





NOTAS:

- 1.- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
- 2.- LOS INVERSORES TARDAN UN MINUTO APROXIMADAMENTE EN SINCRONIZARSE CON LA RED, LUEGO DE ESTE PERIODO RETOMAN LA INYECCION A LA RED. POR LO TANTO CUALQUIER VARIACION RAPIDA DE ENTRADA Y/O SALIDA DEL GRUPO ELECTROGENO, NO TENDRA IMPACTO EN LA OPERACION NORMAL DE LOS INVERSORES.

RESUMEN	
PANELES FOTOVOLTAICOS	: 270
POTENCIA PANEL (W)	: 260
POTENCIA TOTAL MODULOS (kWp)	: 70.02
INVERSORES	: 4
POTENCIA TOTAL INVERSORES (kW)	: 70
INCLINACION MODULOS FV	: 25°
SUPERFICIE GENERADORA (M²)	: 1000

Pkt.	It.	LIC	Contenido
1	d.1), f)		Plano disposición general y layout generador FV
2	d.3)		Detalle fijaciones de estructura e impermeabilización
3	d.3)		Detalle fijaciones y estructuras cortes
4	d.4)		Planos estructurales de las medidas de seguridad
5	f)		Cableado generador fotovoltaico
6	n)		Cuadros de generación Apendice N°1+3 RDR01/2014
7	i), j)		Layout inversores y punto de conexión
8	h)		Layout canalización
9	g), j)		Diagrama unilineal y control
10	k)		Plano sistema monitoreo
11	o)		Layout Puesta a Tierra

 Montaje Eléctrico e Interconexiones Av. Eduardo Frei M. 1377 Santiago, Chile	CROQUIS DE UBICACION  19H 342237,96m E6299833,56m S	TIMBRE DE INSCRIPCION INSCRIPCION N° _____ FECHA _____	FV Liceo Benjamin Franklin Planos estructurales de las medidas de seguridad TIPO INSTALACION: Educacional DIRECCION: La Plata 1668 Qta. Normal LAMINA : 4 de 11 ESCALA: 1:100 FECHA: 08/01/18 ACEPTACION DE PROPIETARIO NOMBRE: Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal RUT: 70.913.100-1 PROYECTISTA TIMO JURADO RAMIREZ INSTALADOR AUTORIZADO SEC LIC CLASE "A" N° 24.689.000-5
---	---	---	---